


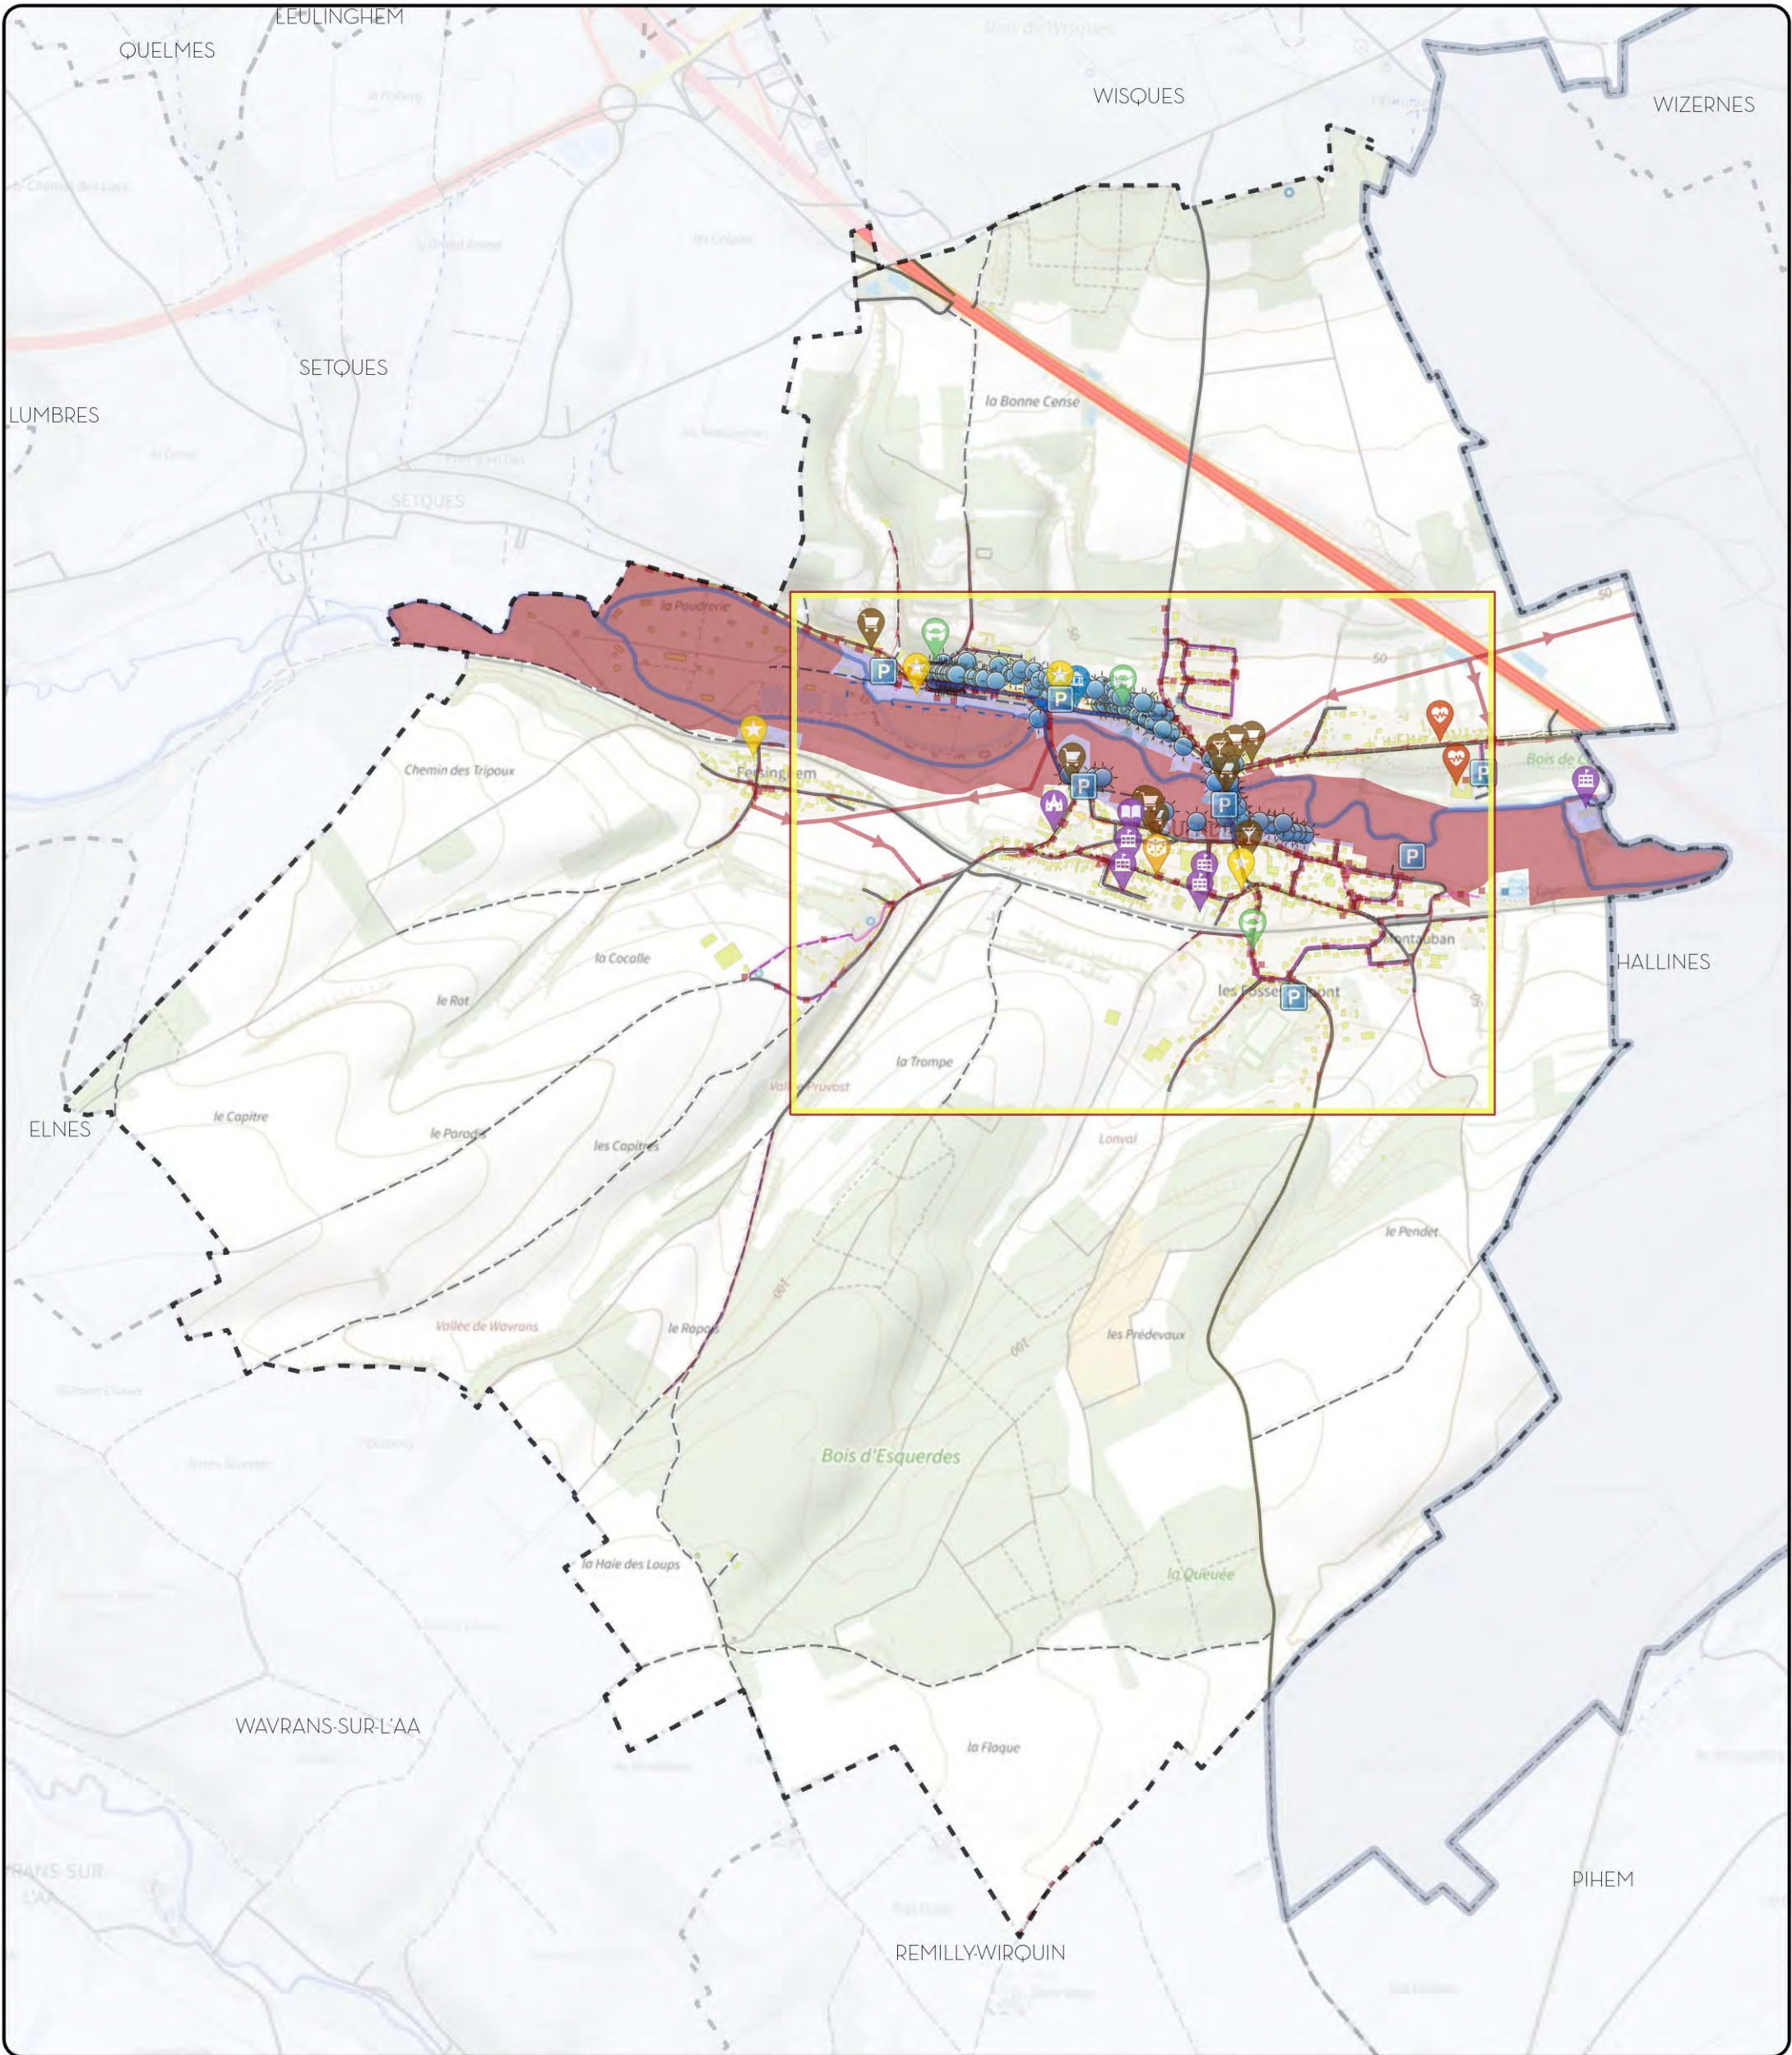

Plan Intercommunal de Sauvegarde de la CCPL : aléa inondation sur la commune de Esquerdes

Etablissements Recevant du Public

- Hôtels de ville et administrations
- Magasins et surfaces commerciales
- Services
- Salles récréatives
- Restauration
- Locaux tertiaires
- Etablissements d'enseignement ou d'accueil des jeunes enfants

Constats inondation 2023-2024

Enjeux ponctuels

- Débordement cours d'eau
- Impact sur la voirie

Réseaux

- Réseau électrique BT aérien
- Réseau électrique HTA aérien
- Réseau électrique BT souterrain
- Réseau électrique HTA souterrain
- Conduite de gaz

Voirie

- Type autoroutier
- Route à 1 chaussée
- Route empierrée
- Parking

Hydrographie

- Cours d'eau temporaire
- Cours d'eau permanent
- Entre 0 et 5 m
- Entre 5 et 15 m

Zonage réglementaire du PPRI de l'Aa Supérieure


- Zone bleu clair
- Zone bleu foncé
- Zone rouge

Administratif

- Bâtiment
- Limite CCPL
- Limite de commune
- Cadrage zoom cartographique

Sources : AUD 2023-2024, SMAGEA 2023-2024, CEREMA 2023, SDIS 2024, ENEDIS 2024, GRDF 2024, IGN BD Topo 2024, DDTM62, IGN Plan 2024

Réalisation : L'Agence du Pays de Saint-Omer, février 2025

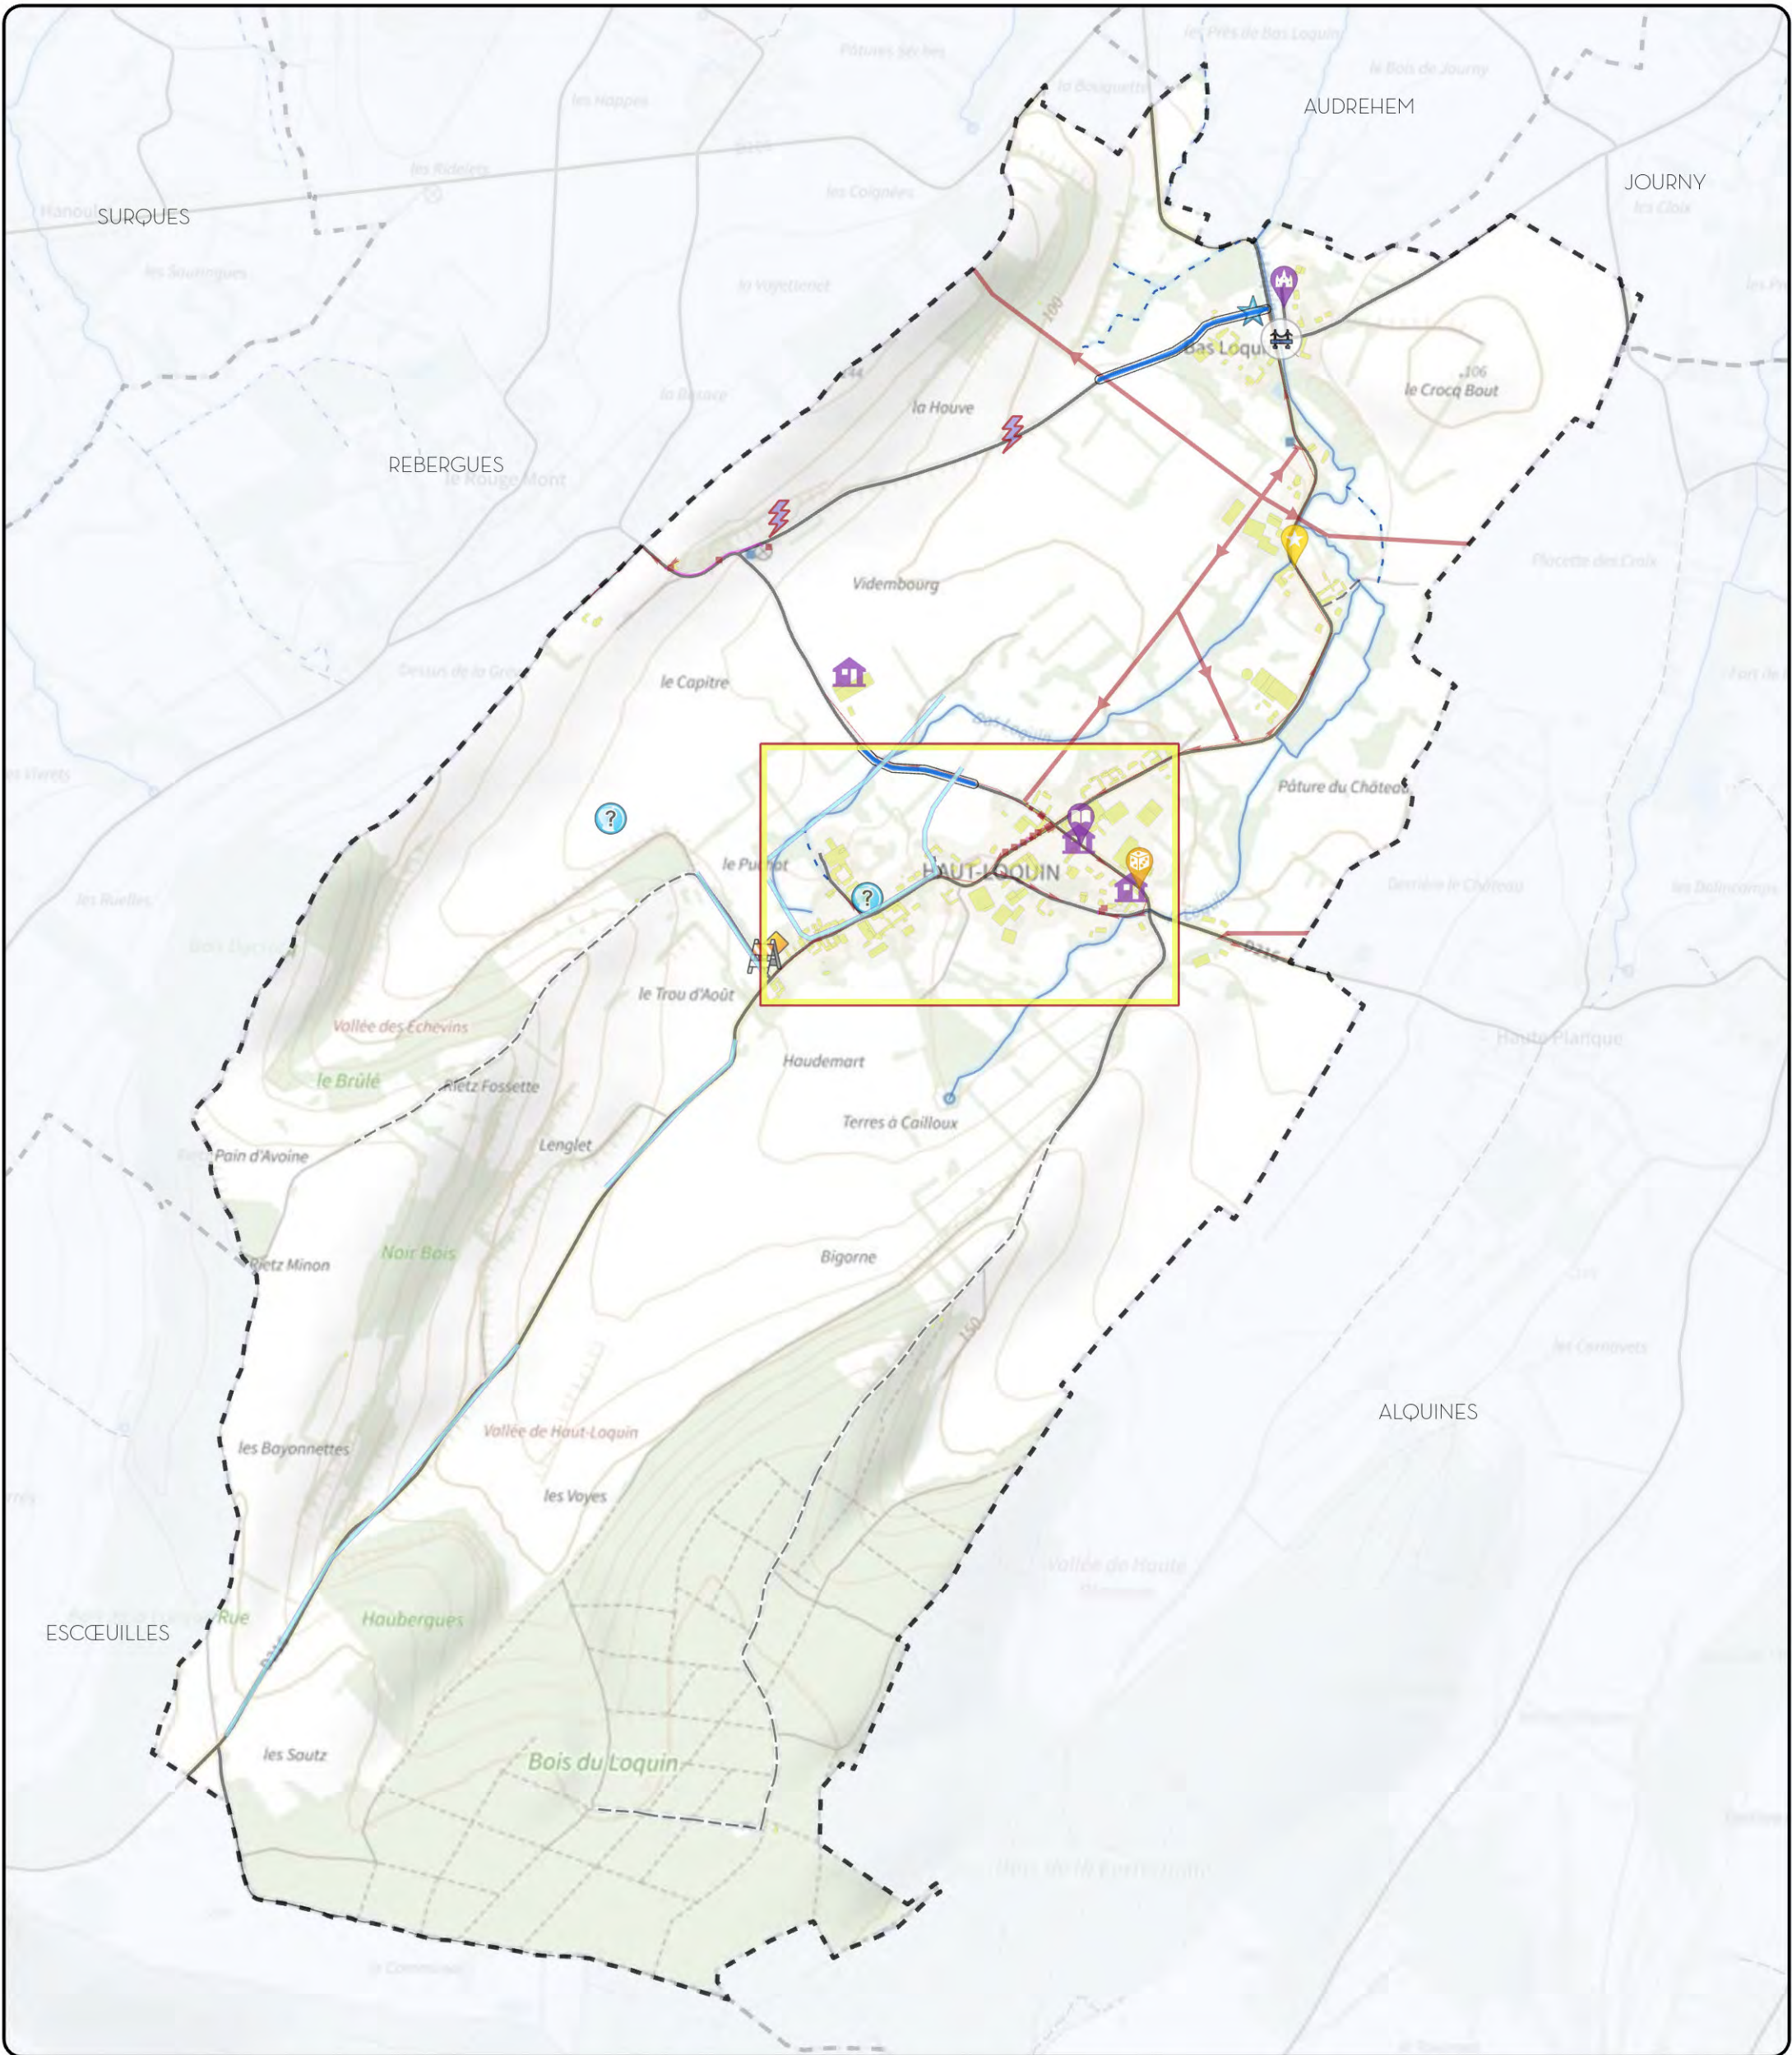

Plan Intercommunal de Sauvegarde de la CCPL : aléa inondation sur la commune de Haut-Loquin

Etablissements Recevant du Public

- Salles récréatives
- Locaux tertiaires
- Eglises
- En attente de classement

Constats inondation 2023-2024

- Enjeux ponctuels
- Bâtiment inondé
 - Voirie inondée
 - Secteur inondé
 - Problème d'écoulement
 - Effondrement de talus
 - Pont effondré
- Enjeux linéaires
- Voirie inondée
 - Problème d'écoulement

Réseaux

- Réseau électrique BT aérien
- Réseau électrique HTA aérien
- Réseau électrique BT souterrain
- Réseau électrique HTA souterrain

Voirie

- Route à 1 chaussée
- Route empierrée
- Parking

Hydrographie

- Cours d'eau temporaire
- Cours d'eau permanent
- Entre 0 et 5 m

Administratif

- Bâtiment
- Limite CCPL
- Limite de commune
- Cadrage zoom cartographique

Sources : AUD 2023-2024, SMAGEA 2023-2024, CEREMA 2023, SDIS 2024, ENEDIS 2024, GRDF 2024, IGN BD Topo 2024, DDTM62, IGN Plan 2024



Réalisation : L'Agence du Pays de Saint-Omer, février 2025

Plan Intercommunal de Sauvegarde de la CCPL : aléa inondation sur la commune de Journy

Etablissements Recevant du Public

- Hôtels de ville et administrations
- Magasins et surfaces commerciales
- Services
- Etablissements d'enseignement ou d'accueil des jeunes enfants
- Eglises
- Equipements sportifs

Constats inondation 2023-2024

Enjeux ponctuels

- Bâtiment inondé

- Secteur inondé

Enjeux linéaires

- Voirie inondée

- Problème d'écoulement

Réseaux

- Réseau électrique BT aérien
- Réseau électrique HTA aérien
- Réseau électrique BT souterrain

Voirie

- Route à 1 chaussée
- Route empierrée
- Parking

Hydrographie

- Cours d'eau temporaire
- Cours d'eau permanent
- Entre 0 et 5 m

Administratif


- Bâtiment
- Limite CCPL
- Limite de commune
- Cadrage zoom cartographique

Sources : AUD 2023-2024, SMAGEA 2023-2024, CEREMA 2023, SDIS 2024, ENEDIS 2024, GRDF 2024, IGN BD Topo 2024, DDTM62, IGN Plan 2024

0 260 520 Mètres



Réalisation : L'Agence du Pays de
Saint-Omer, février 2025

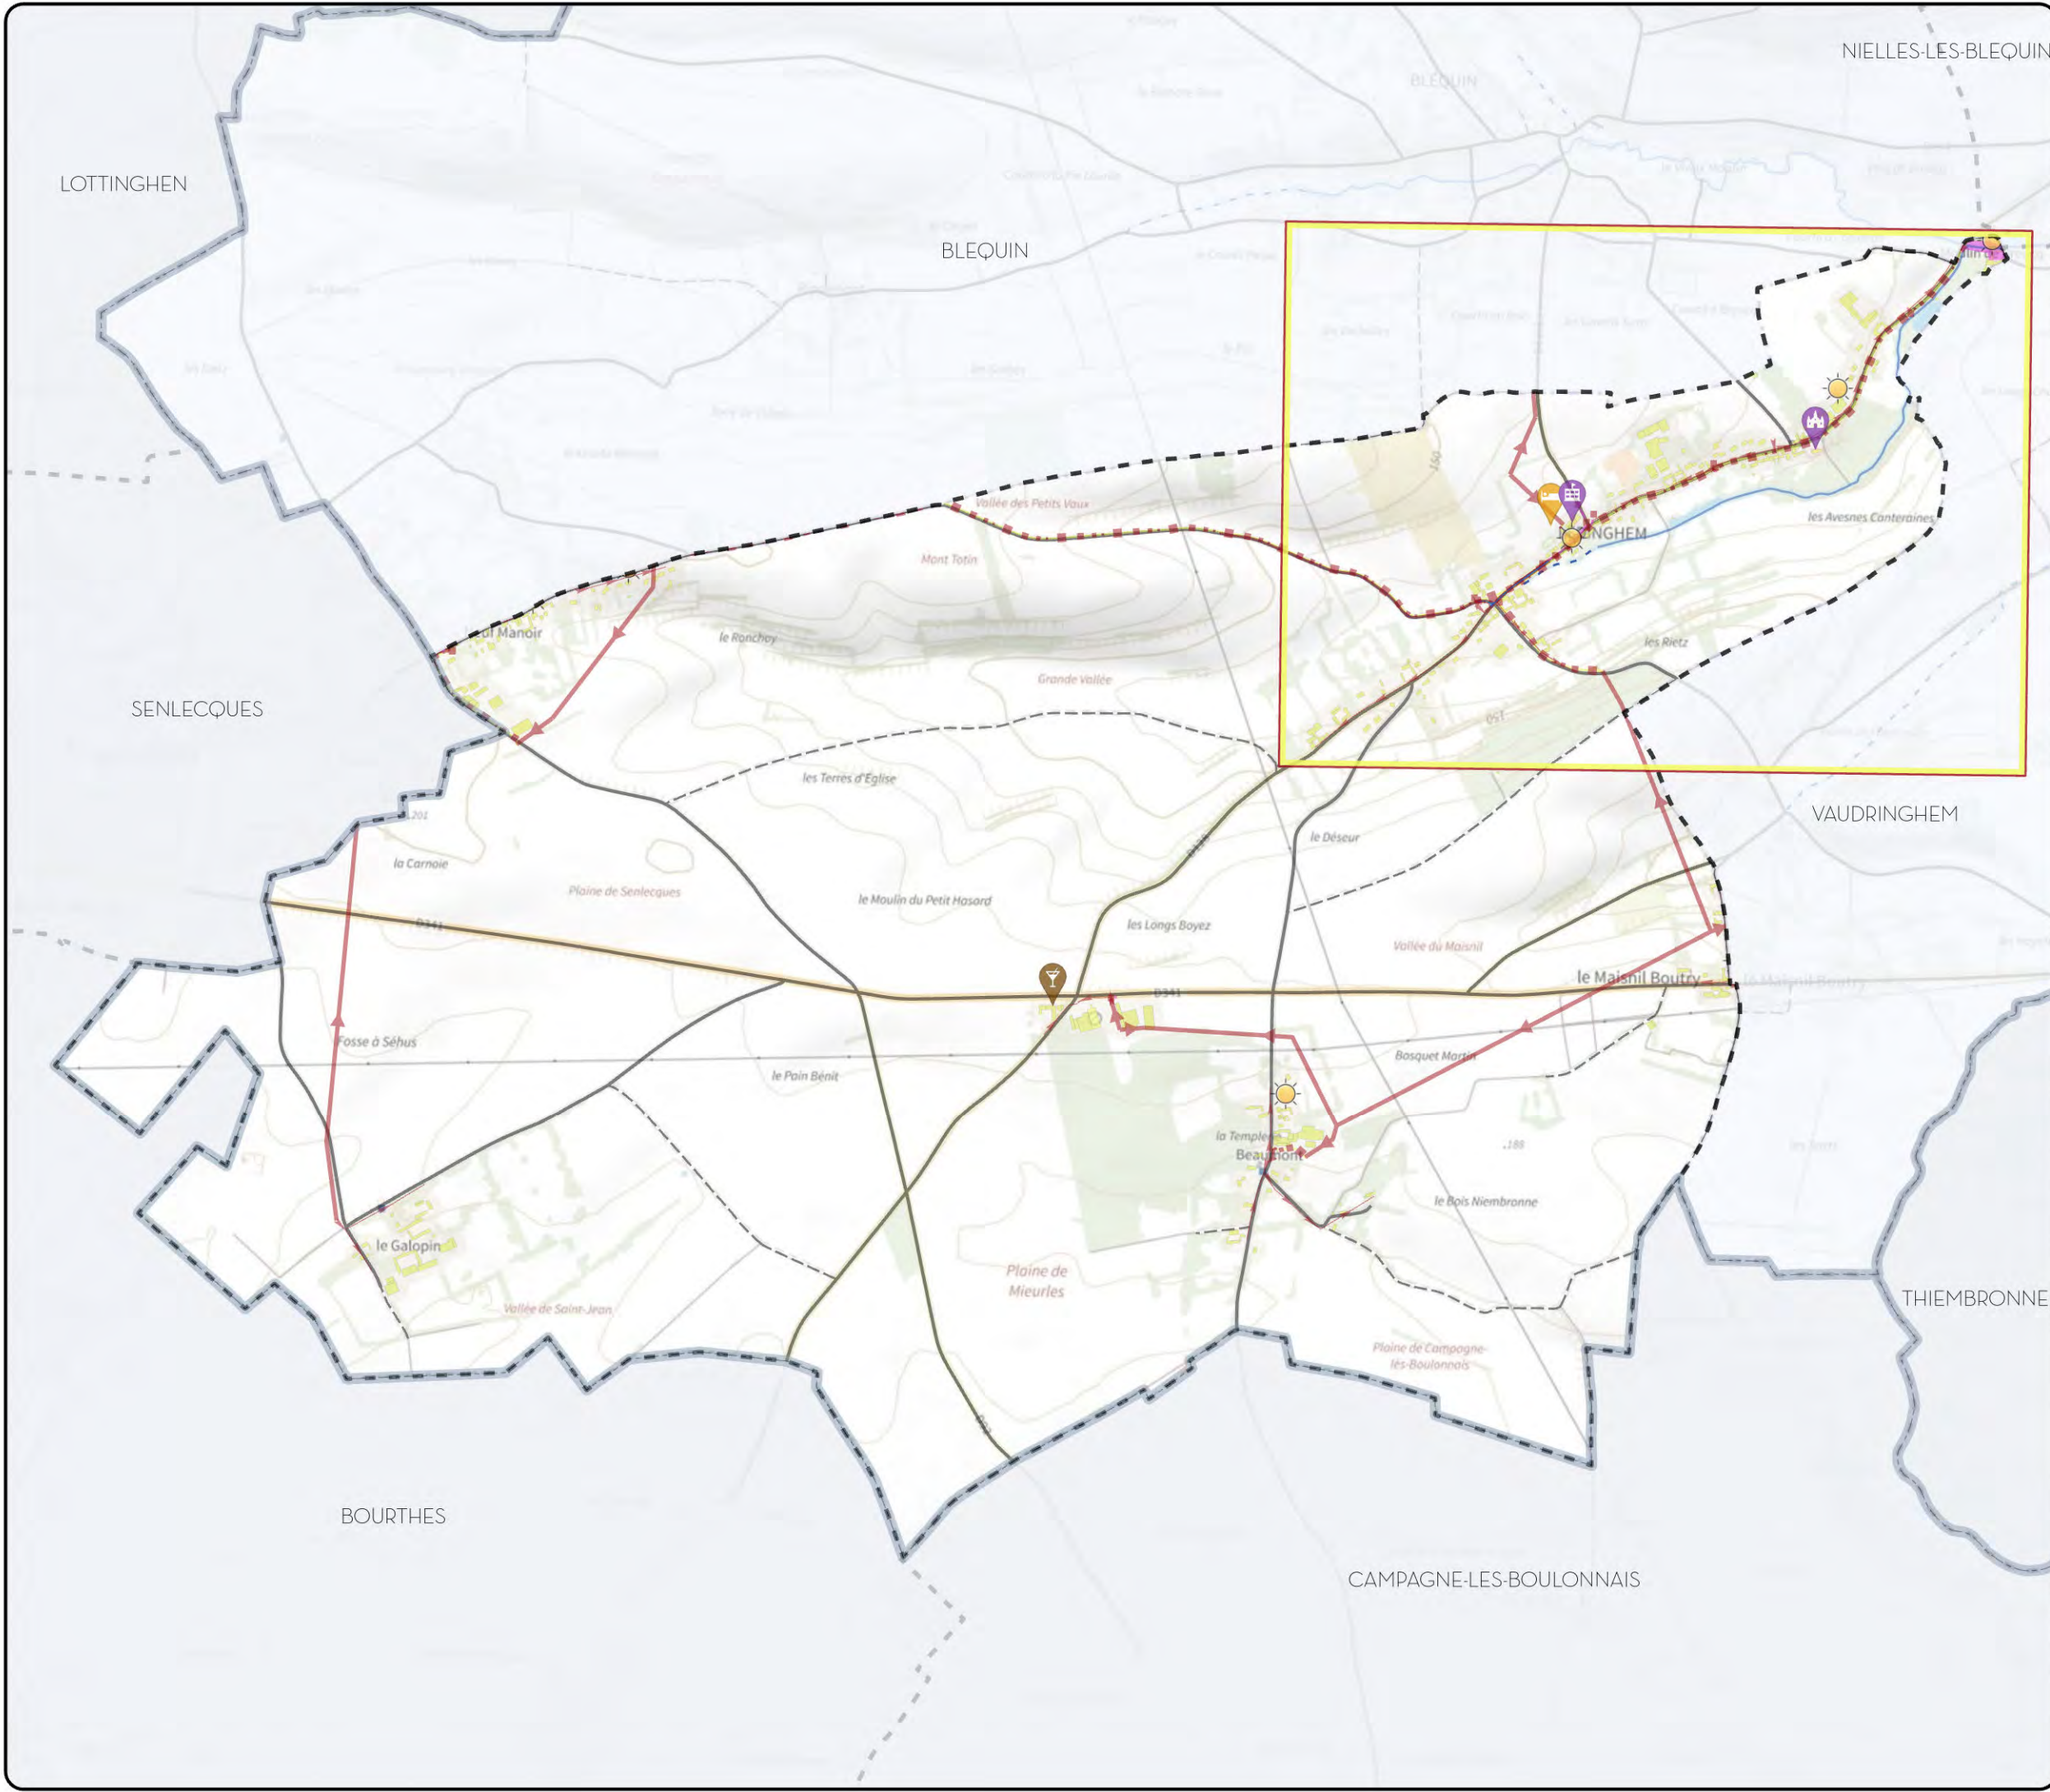

Plan Intercommunal de Sauvegarde de la CCPL : aléa inondation sur la commune de Ledinghem

Etablissements Recevant du Public

- Hébergements
- Restauration
- Etablissements d'enseignement ou d'accueil des jeunes enfants
- Eglises

Constats inondation 2023-2024

Enjeux ponctuels

- Ruissellement
- Impact sur la voirie

Réseaux

- Réseau électrique BT aérien
- Réseau électrique HTA aérien
- Réseau électrique BT souterrain
- Réseau électrique HTA souterrain

Voirie

- Route à 1 chaussée
- Route empierrée
- Parking

Hydrographie

- Cours d'eau temporaire
- Cours d'eau permanent
- Entre 0 et 5 m

Zonage réglementaire du PPRI de l'Aa Supérieure

- Zone inondable hors PPR
- Zone rouge

Administratif


- Bâtiment
- Limite CCPL
- Limite de commune
- Cadrage zoom cartographique

Sources : AUD 2023-2024, SMAGEA 2023-2024, CEREMA 2023, SDIS 2024, ENEDIS 2024, GRDF 2024, IGN BD Topo 2024, DDTM62, IGN Plan 2024

0 380 760 Mètres

L'Agence Développement Patrimoine

Réalisation : L'Agence du Pays de Saint-Omer, février 2025

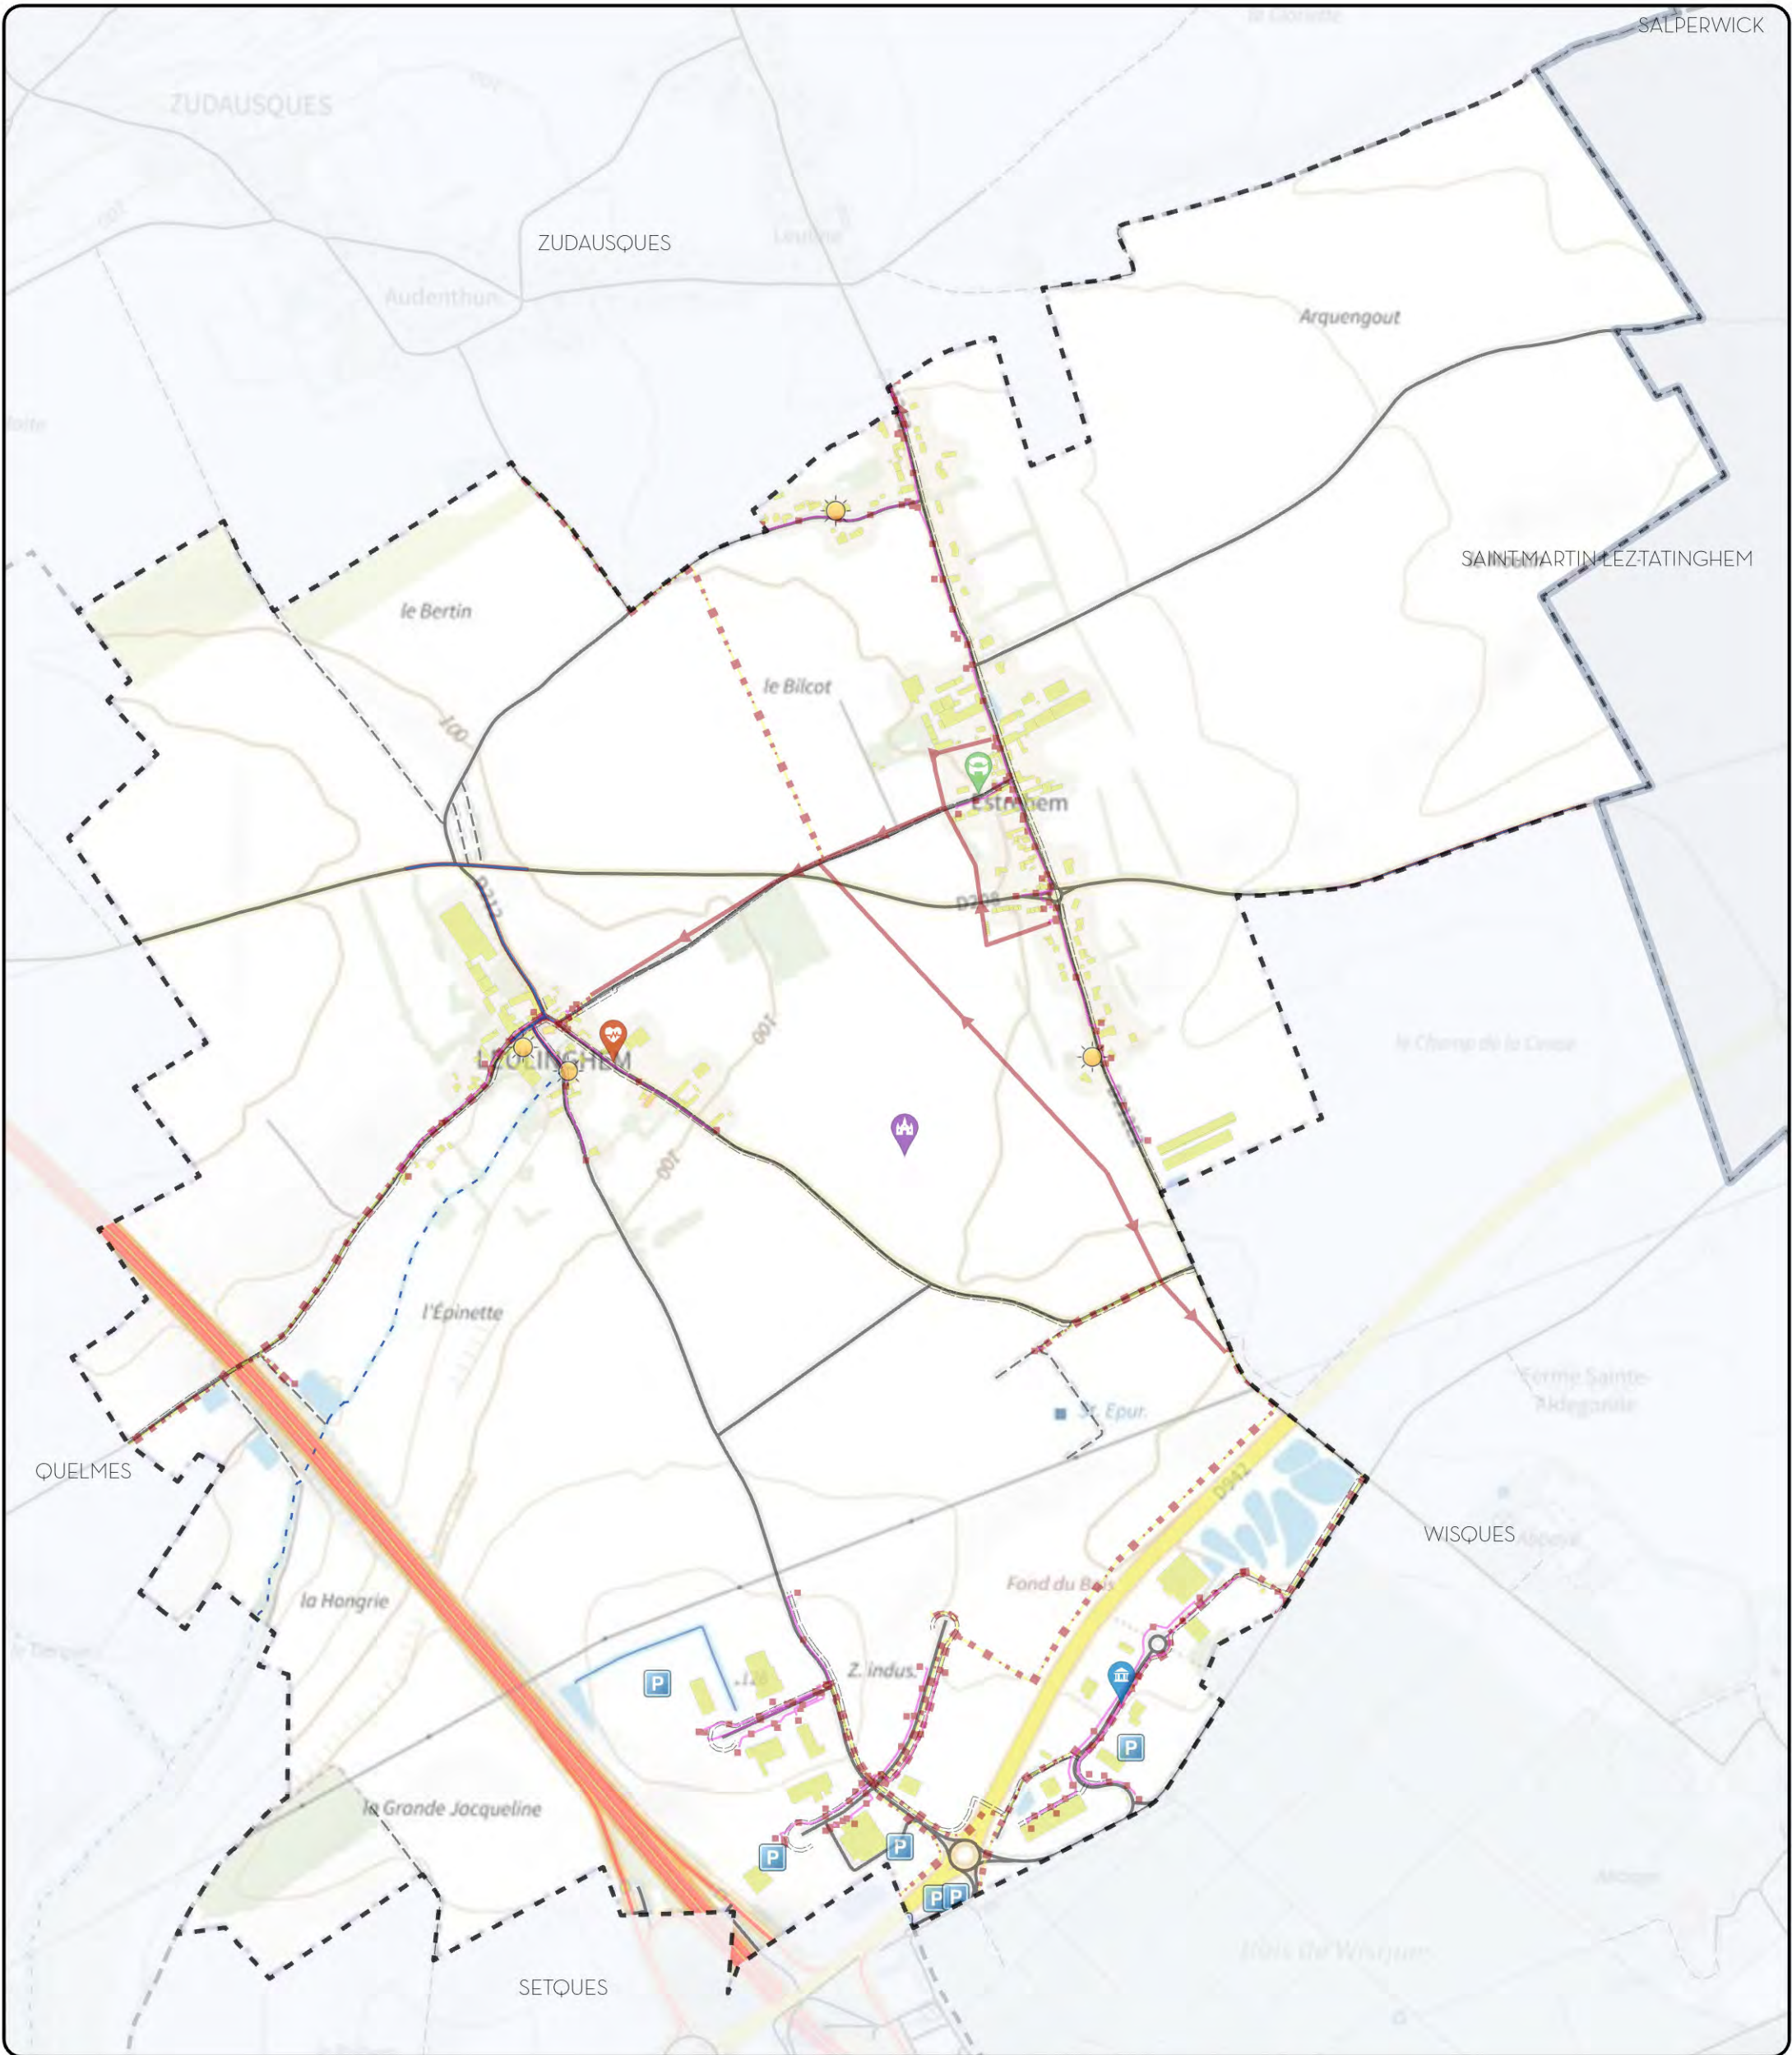

Plan Intercommunal de Sauvegarde de la CCPL : aléa inondation sur la commune de Leulinghem

Etablissements Recevant du Public

- Hôtels de ville et administrations
- Etablissements d'enseignement ou d'accueil des jeunes enfants
- Eglises
- Etablissements de soins
- Equipements sportifs

Constats inondation 2023-2024

Enjeux ponctuels

- Ruissellement
- Impact sur la voirie

Réseaux

- Réseau électrique BT aérien
- Réseau électrique HTA aérien
- Réseau électrique BT souterrain
- Réseau électrique HTA souterrain
- Conduite de gaz

Voirie

- Type autoroutier
- Bretelle
- Route à 2 chaussées
- Route à 1 chaussée
- Rond-point
- Route empierrée
- Parking

Hydrographie

- Cours d'eau temporaire
- Cours d'eau permanent
- Entre 0 et 5 m

Administratif

- Bâtiment
- Limite CCPL
- Limite de commune

Sources : AUD 2023-2024, SMAGEA 2023-2024, CEREMA 2023, SDIS 2024, ENEDIS 2024, GRDF 2024, IGN BD Topo 2024, DDTM62, IGN Plan 2024

Réalisation : L'Agence du Pays de Saint-Omer, février 2025

Plan Intercommunal de Sauvegarde de la CCPL : aléa inondation sur la commune de Lumbres

Etablissements Recevant du Public

- Hôtels de ville et administrations
- Magasins et surfaces commerciales
- Hébergements
- Services
- Salles récréatives
- Restauration
- Locaux tertiaires
- Châpiteaux et tentes
- Etablissements d'enseignement ou d'accueil des jeunes enfants
- Eglises
- En attente de classement
- Etablissements de soins
- Equipements sportifs

Constats inondation 2023-2024

Enjeux ponctuels

- Débordement cours d'eau
- Remontée de nappe
- Impact sur la voirie

Réseaux

- Réseau électrique BT aérien
- Réseau électrique HTA aérien
- Réseau électrique BT souterrain
- Réseau électrique HTA souterrain
- Conduite de gaz

Voirie

- Type autoroutier
- Bretelle
- Route à 2 chaussées
- Route à 1 chaussée
- Rond-point
- Route empierrée
- Parking

Hydrographie

- Cours d'eau temporaire
- Cours d'eau permanent
- Entre 0 et 5 m
- Entre 5 et 15 m

Zonage réglementaire du PPRI de l'Aa Supérieure

- Zone bleu clair
- Zone bleu foncé
- Zone rouge
- Zone rouge chenal écoulement
- Zone violette

Administratif


- Bâtiment
- Limite CCPL
- Limite de commune
- Cadrage zoom cartographique

Sources : AUD 2023-2024, SMAGEA 2023-2024, CEREMA 2023, SDIS 2024, ENEDIS 2024, GRDF 2024, IGN BD Topo 2024, DDTM62, IGN Plan 2024

0 340 680 Mètres



Réalisation : L'Agence du Pays de Saint-Omer, février 2025

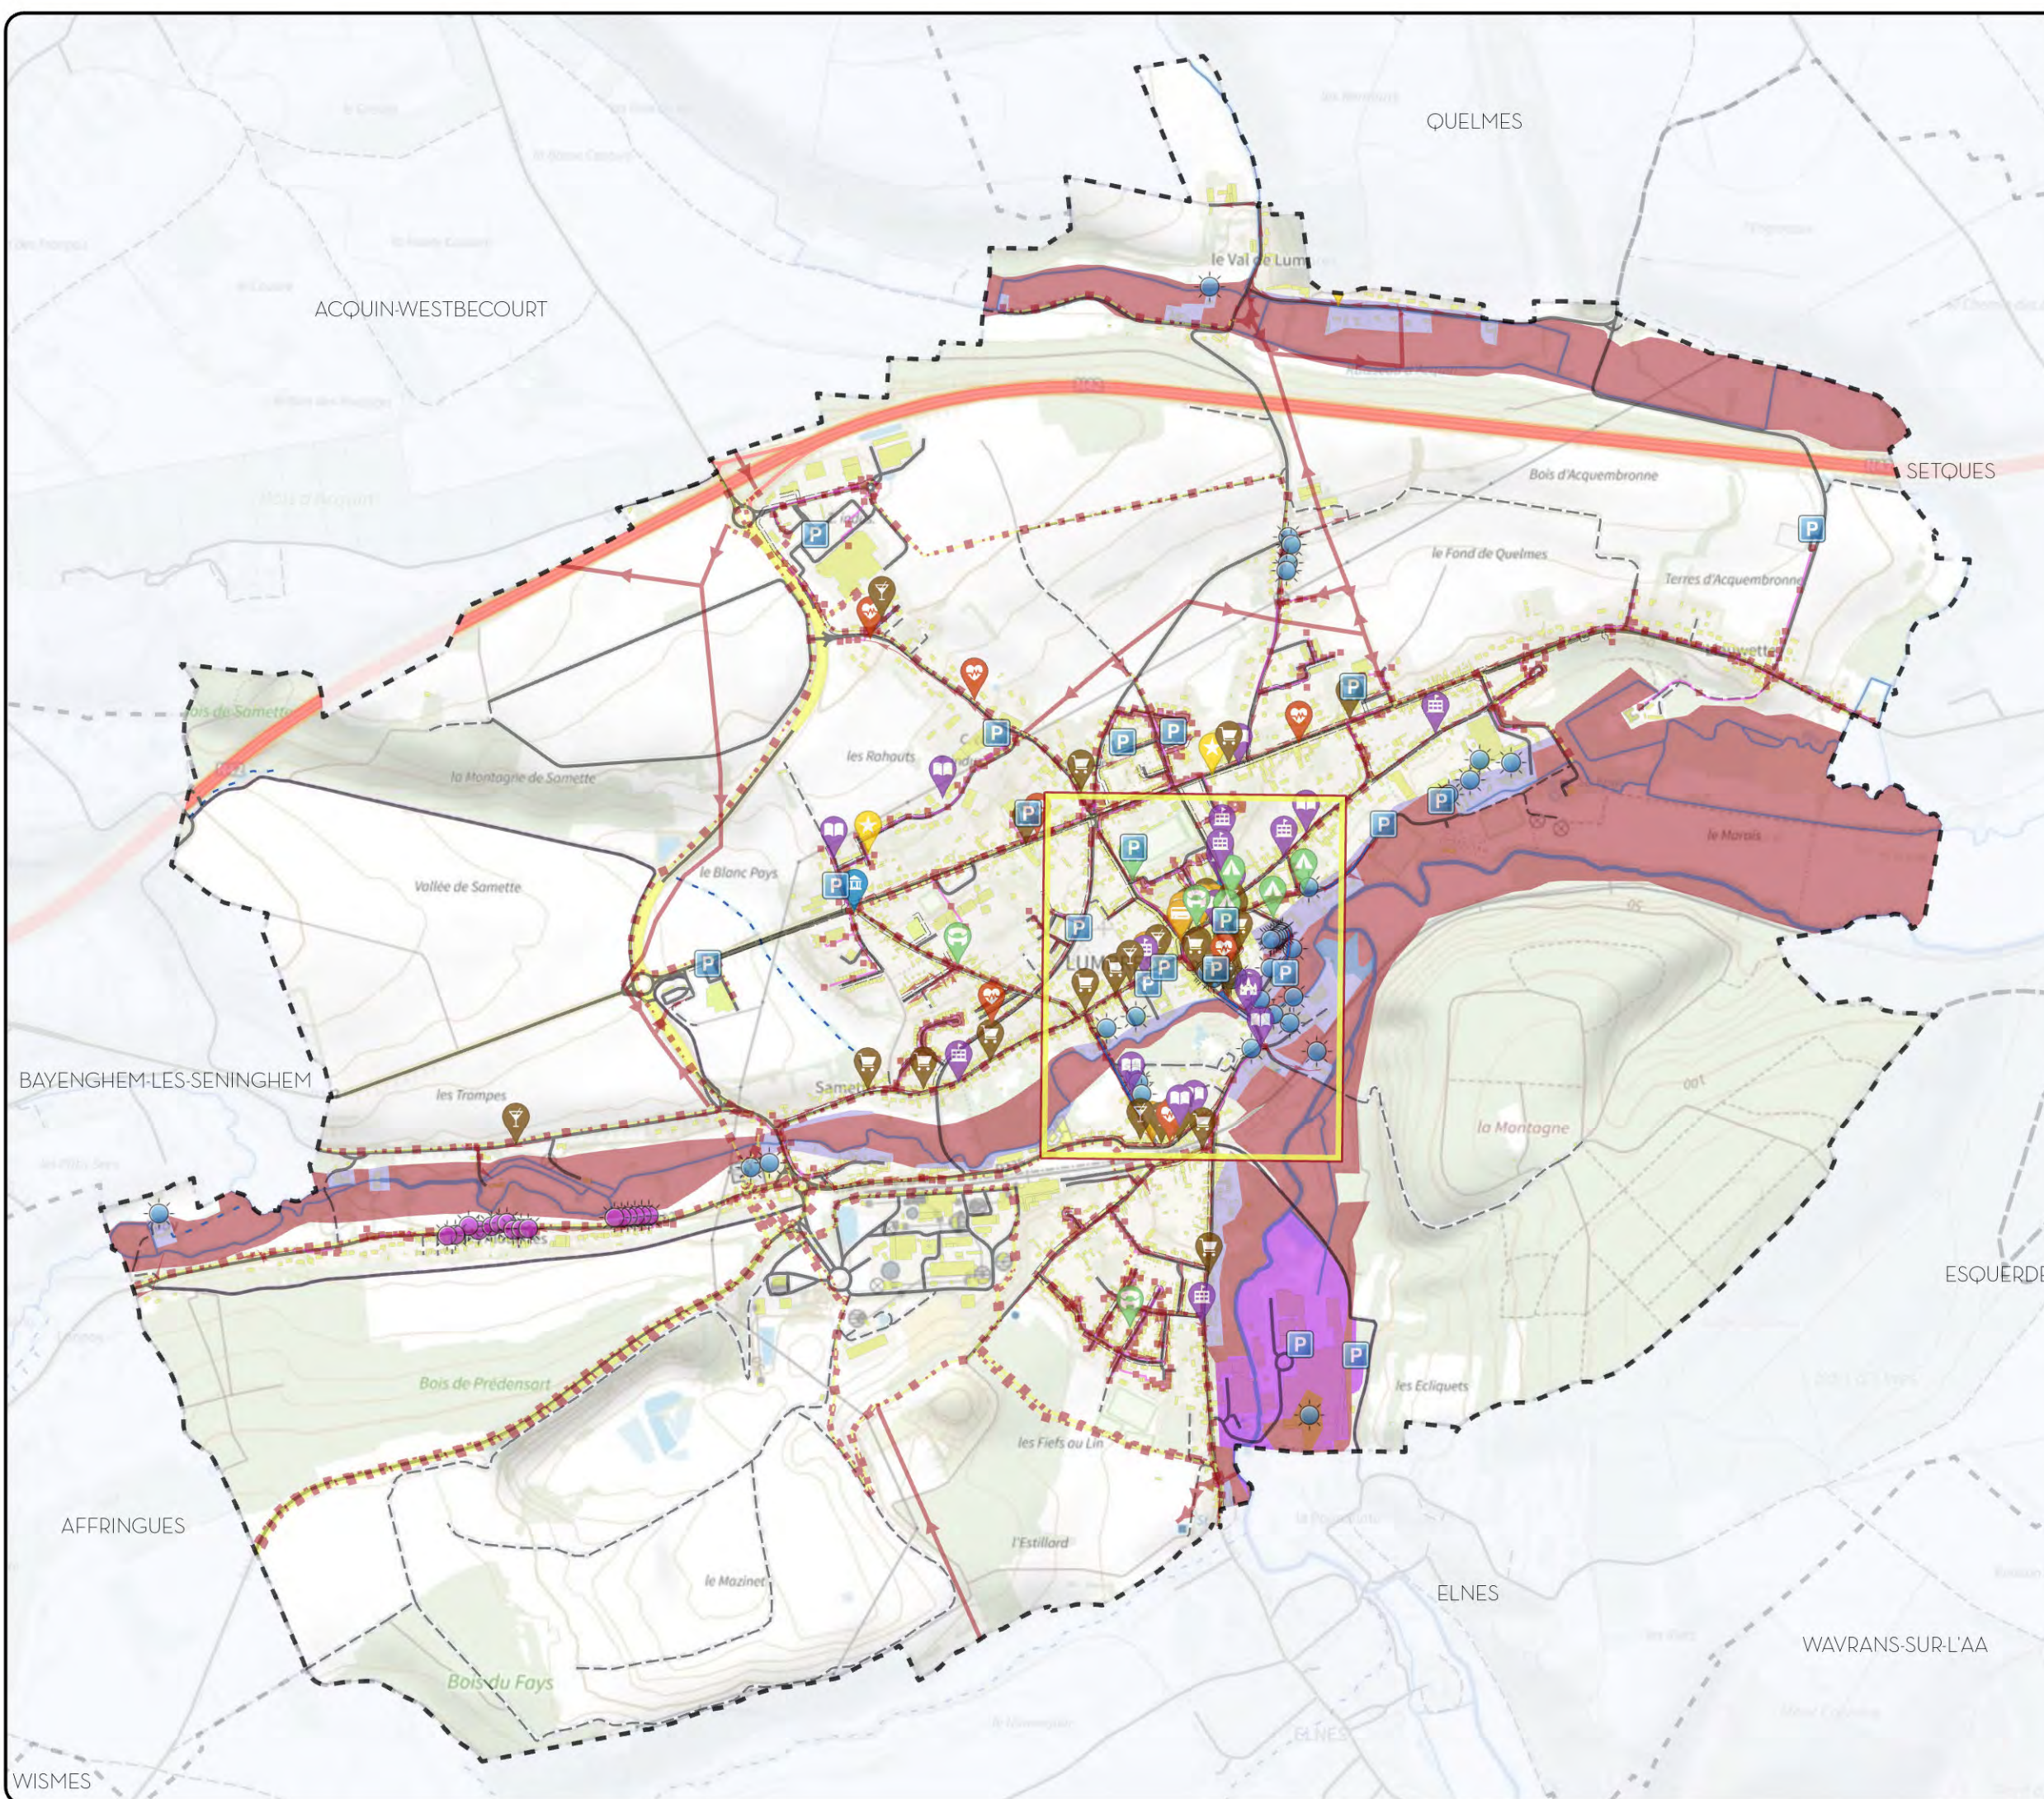

Plan Intercommunal de Sauvegarde de la CCPL : aléa inondation sur la commune de Nielles-lès-Bléquin

Etablissements Recevant du Public

- Hôtels de ville et administrations
- Magasins et surfaces commerciales
- Hébergements
- Restauration
- Locaux tertiaires
- Etablissements d'enseignement ou d'accueil des jeunes enfants
- Eglises
- En attente de classement
- Etablissements de soins
- Equipements sportifs

Constats inondation 2023-2024

Enjeux ponctuels

- Ruissellement
- Débordement cours d'eau
- Remontée de nappe
- Impact sur la voirie

Réseaux

- Réseau électrique BT aérien
- Réseau électrique HTA aérien
- Réseau électrique BT souterrain
- Réseau électrique HTA souterrain

Voirie

- Route à 1 chaussée
- Route empierrée
- Parking

Hydrographie

- Cours d'eau temporaire
- Cours d'eau permanent
- Entre 0 et 5 m


Zonage réglementaire du PPRI de l'Aa Supérieure

- Zone bleu clair
- Zone bleu foncé
- Zone inondable hors PPR
- Zone rouge


Administratif

- Bâtiment
- Limite CCPL
- Limite de commune
- Cadrage zoom cartographique

Sources : AUD 2023-2024, SMAGEA 2023-2024, CEREMA 2023, SDIS 2024, ENEDIS 2024, GRDF 2024, IGN BD Topo 2024, DDTM62, IGN Plan 2024



Réalisation : L'Agence du Pays de Saint-Omer, février 2025

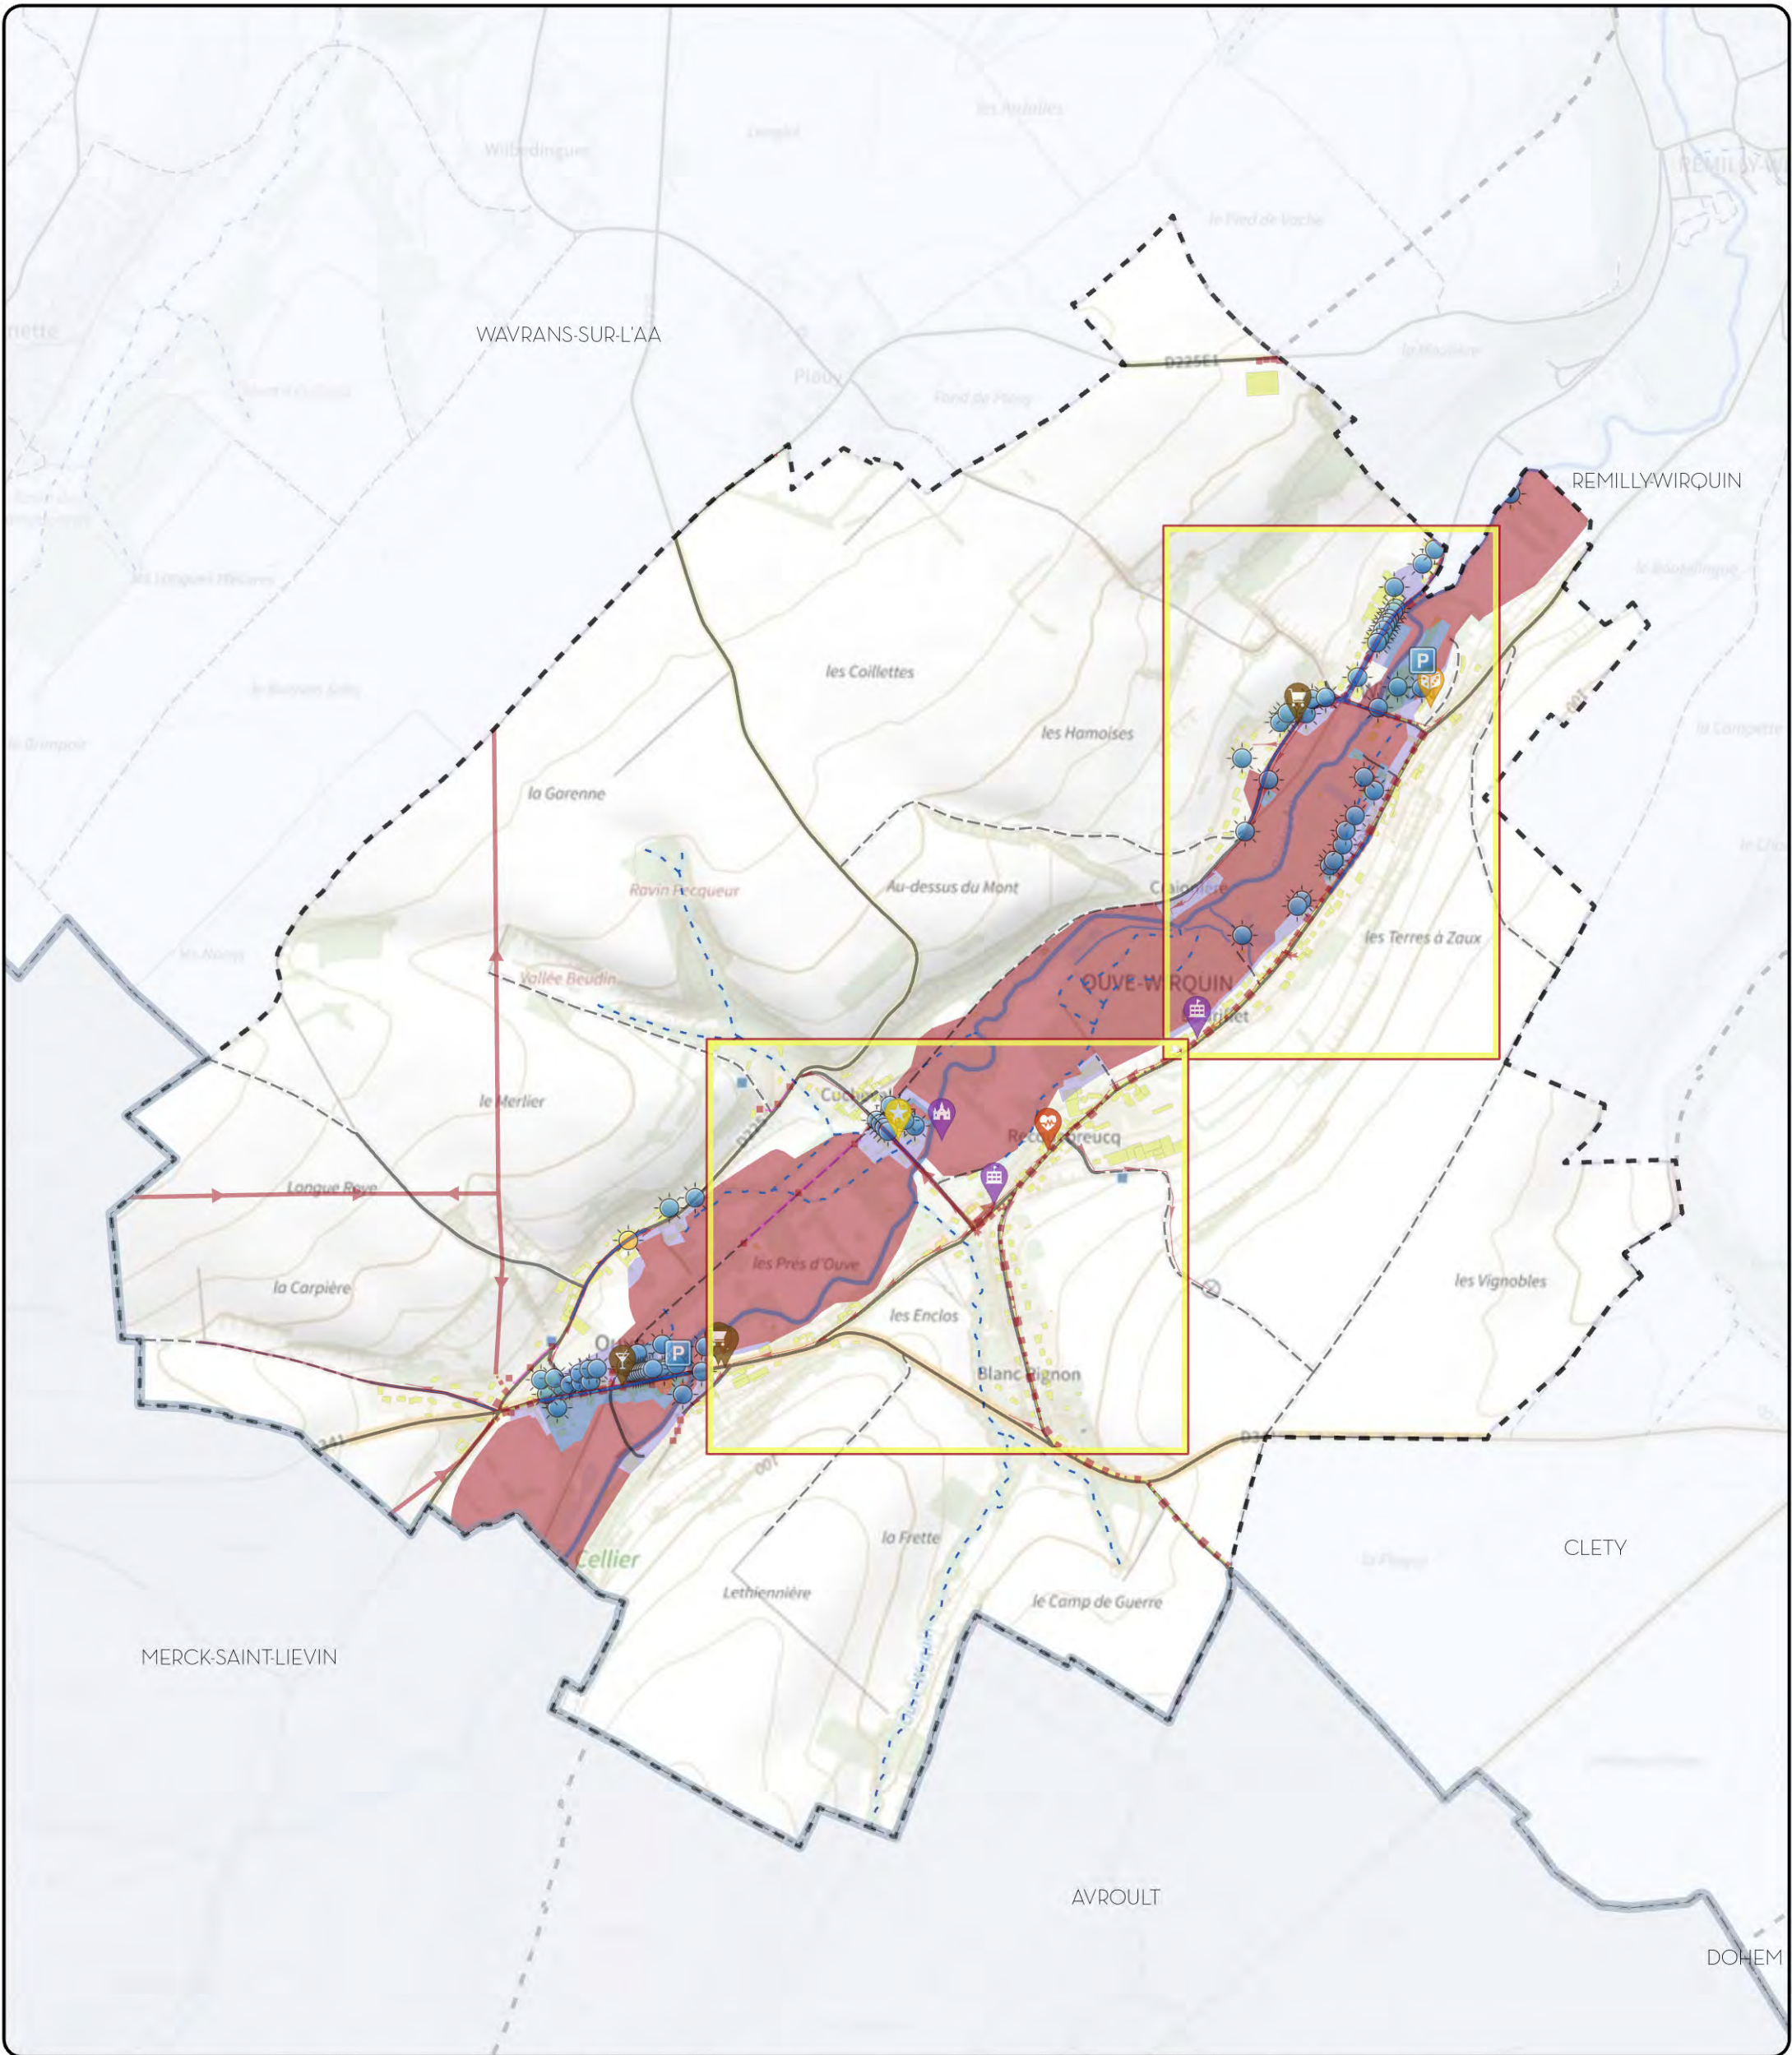

Plan Intercommunal de Sauvegarde de la CCPL : aléa inondation sur la commune de Ouve-Wirquin

Etablissements Recevant du Public

- Magasins et surfaces commerciales
- Salles récréatives
- Restauration
- Etablissements d'enseignement ou d'accueil des jeunes enfants
- Eglises
- En attente de classement

Etablissements de soins
Constats inondation 2023-2024

- Enjeux ponctuels
- Ruissellement
 - Débordement cours d'eau
 - Impact sur la voirie

Réseaux

- Réseau électrique BT aérien
- Réseau électrique HTA aérien
- Réseau électrique BT souterrain
- Réseau électrique HTA souterrain

Voirie

- Route à 1 chaussée
- Route empierrée
- Parking

Hydrographie

- Cours d'eau permanent
- Entre 0 et 5 m
 - Entre 5 et 15 m

Zonage réglementaire du PPRI de l'Aa Supérieure

- Zone bleu clair
- Zone bleu foncé
- Zone rouge


Administratif

- Bâtiment
- Limite CCPL
- Limite de commune
- Cadrage zoom cartographique

Sources : AUD 2023-2024, SMAGEA 2023-2024, CEREMA 2023, SDIS 2024, ENEDIS 2024, GRDF 2024, IGN BD Topo 2024, DDTM62, IGN Plan 2024



Réalisation : L'Agence du Pays de Saint-Omer, février 2025

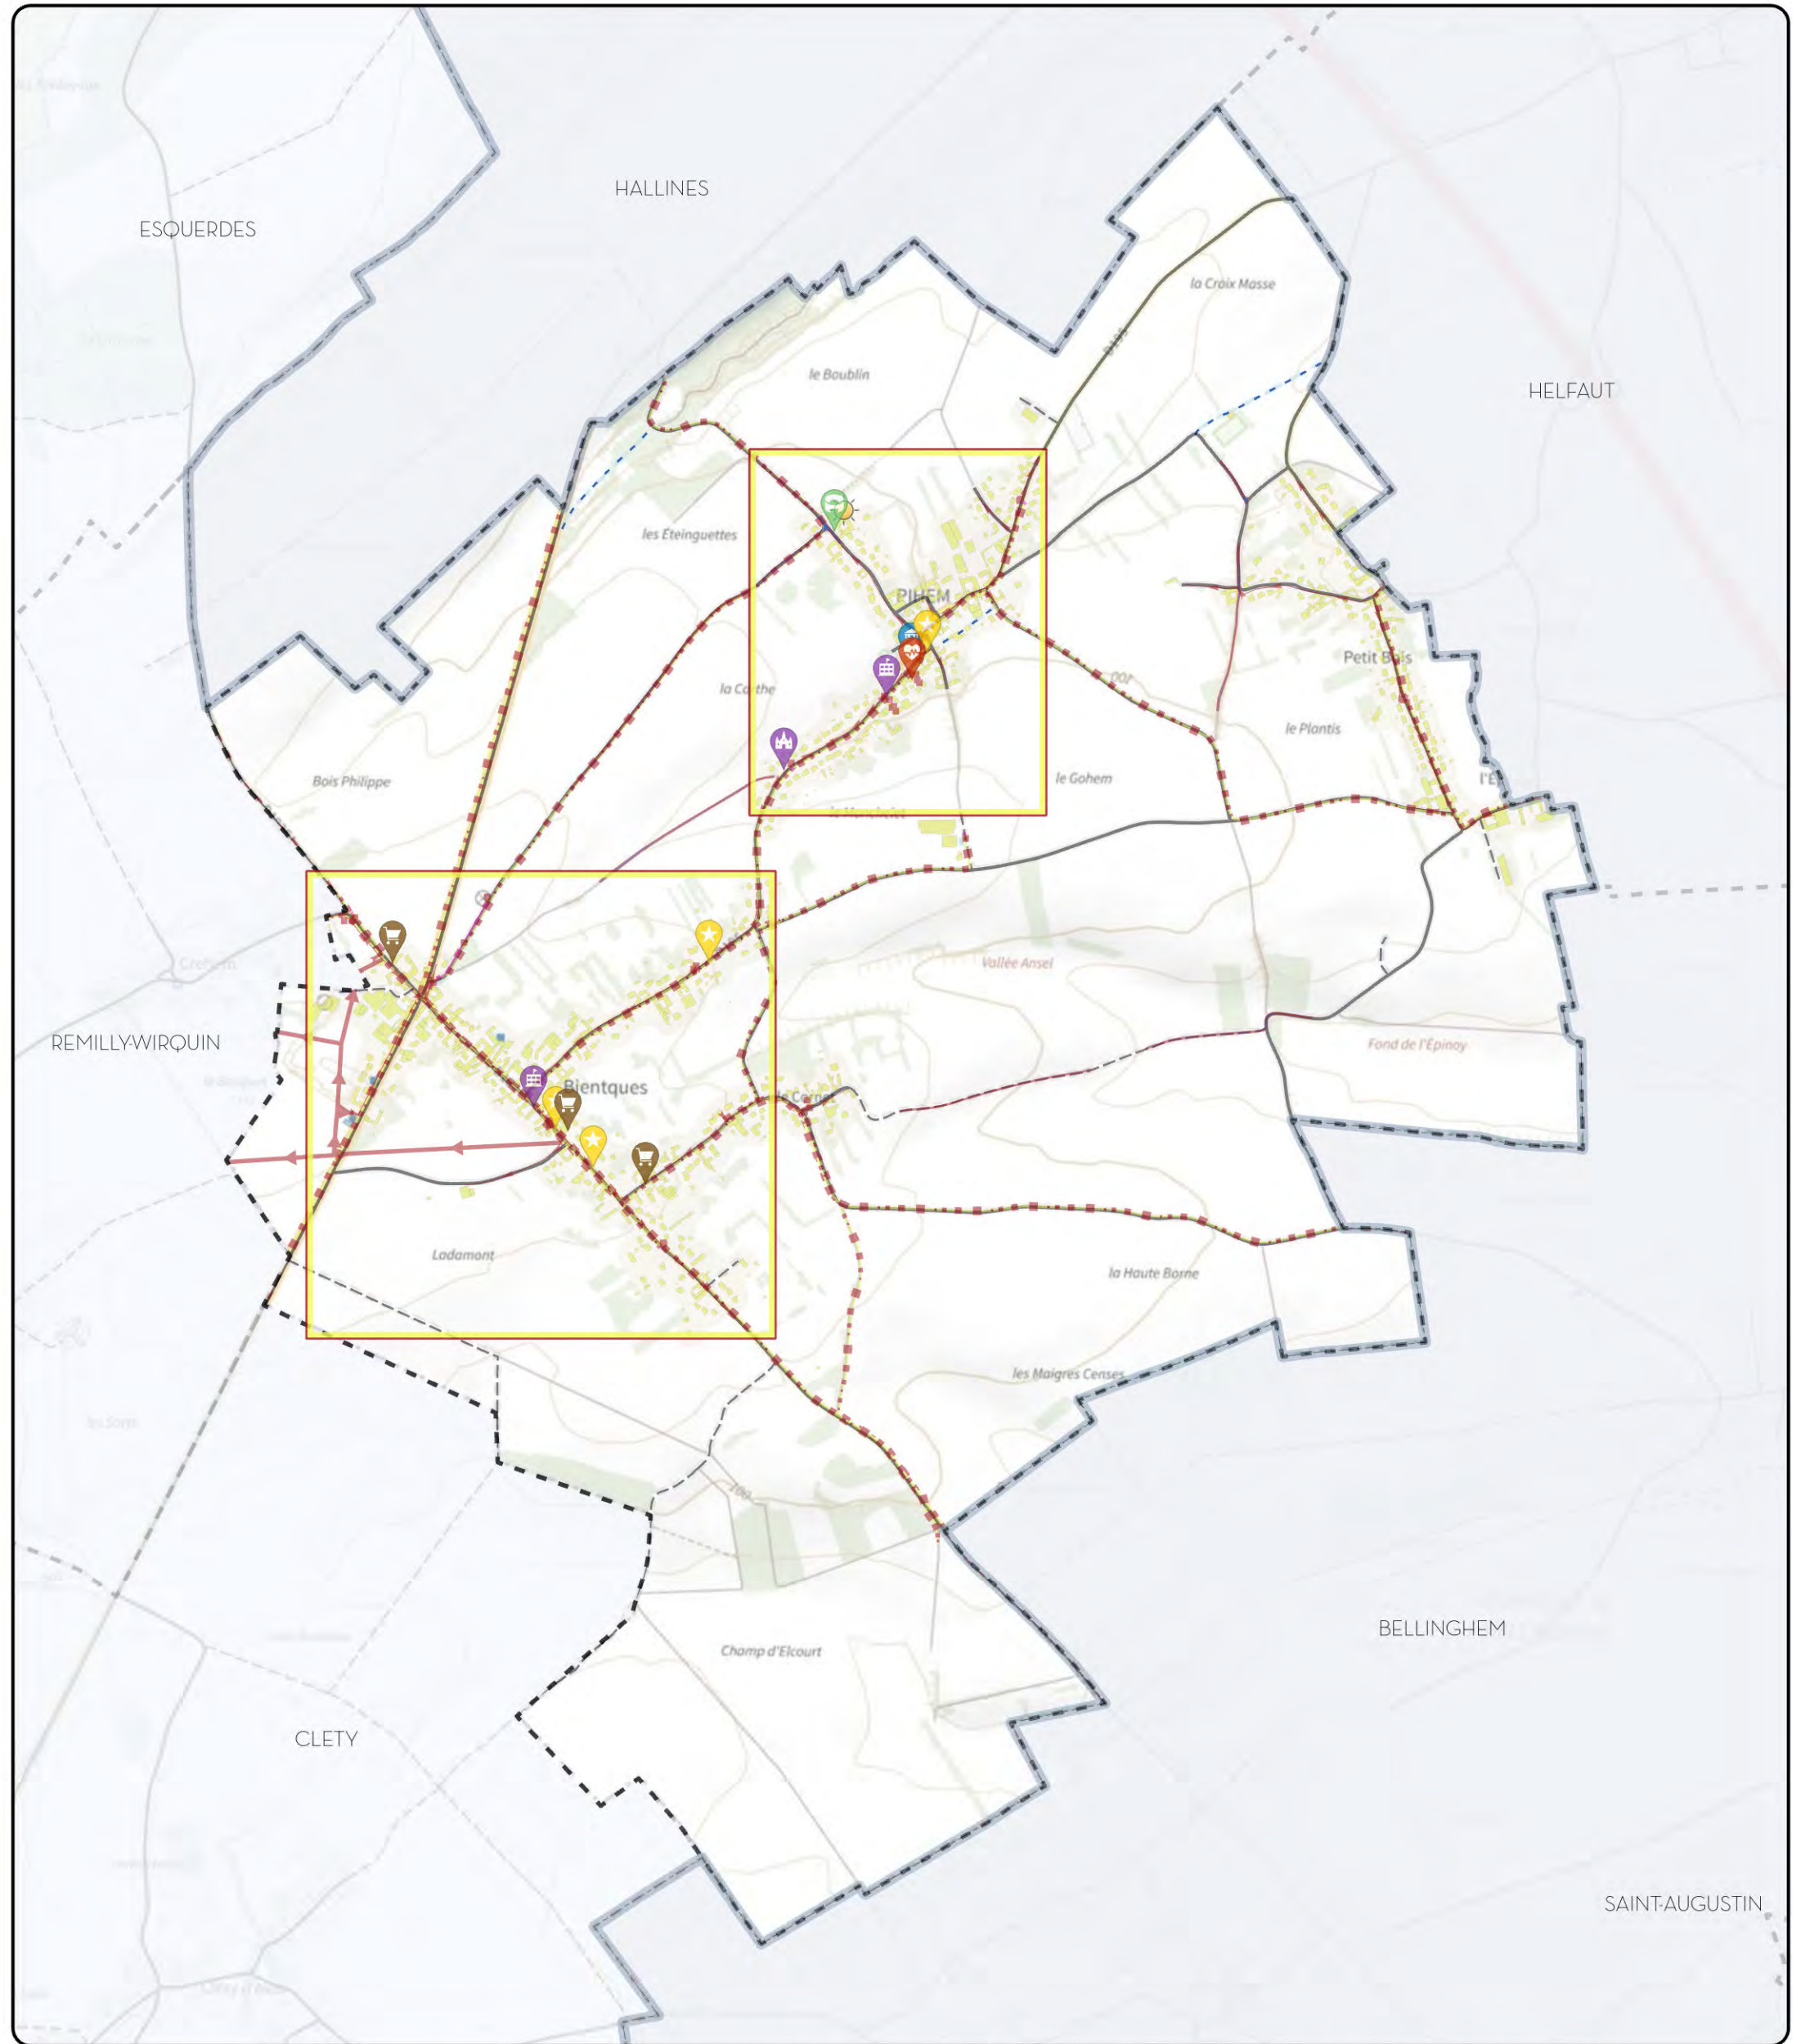

Plan Intercommunal de Sauvegarde de la CCPL : aléa inondation sur la commune de Pihem

Etablissements Recevant du Public

- Hôtels de ville et administrations
- Magasins et surfaces commerciales
- Salles récréatives
- Restauration
- Etablissements d'enseignement ou d'accueil des jeunes enfants
- Eglises

En attente de classement

- Etablissements de soins
- Equipements sportifs

Constats inondation 2023-2024

- Enjeux ponctuels
- Ruissellement
 - Impact sur la voirie

Réseaux

- Réseau électrique BT aérien
- Réseau électrique HTA aérien
- Réseau électrique BT souterrain
- Réseau électrique HTA souterrain

Voirie

- Route à 1 chaussée
- Route empierrée
- Parking

Hydrographie

- Cours d'eau temporaire

Administratif

- Bâtiment
- Limite CCPL
- Limite de commune
- Cadrage zoom cartographique

Sources : AUD 2023-2024, SMAGEA 2023-2024, CEREMA 2023, SDIS 2024, ENEDIS 2024, GRDF 2024, IGN BD Topo 2024, DDTM62, IGN Plan 2024



Réalisation : L'Agence du Pays de Saint-Omer, février 2025

Plan Intercommunal de Sauvegarde de la CCPL : aléa inondation sur la commune de Quelmes

Etablissements Recevant du Public

- Hôtels de ville et administrations
- Salles récréatives
- Restauration
- Etablissements d'enseignement ou d'accueil des jeunes enfants
- Eglises
- En attente de classement

Constats inondation 2023-2024

Enjeux ponctuels

- Ruissellement
- Impact sur la voirie

Réseaux

- Réseau électrique BT aérien
- Réseau électrique HTA aérien
- Réseau électrique BT souterrain
- Réseau électrique HTA souterrain
- Conduite de gaz

Voirie

- Type autoroutier
- Route à 1 chaussée
- Route empierrée
- Parking

Hydrographie

- Cours d'eau temporaire
- Cours d'eau permanent
- Entre 0 et 5 m

Zonage réglementaire du PPRI de l'Aa Supérieure

- Zone bleu clair
- Zone rouge

Administratif

- Bâtiment
- Limite CCPL
- Limite de commune
- Cadrage zoom cartographique

Sources : AUD 2023-2024, SMAGEA 2023-2024, CEREMA 2023, SDIS 2024, ENEDIS 2024, GRDF 2024, IGN BD Topo 2024, DDTM62, IGN Plan 2024

0 375 750 Mètres



Réalisation : L'Agence du Pays de Saint-Omer, février 2025

Plan Intercommunal de Sauvegarde de la CCPL : aléa inondation sur la commune de Quercamps

Etablissements Recevant du Public

- Hôtels de ville et administrations
- Etablissements d'enseignement ou d'accueil des jeunes enfants
- Eglises
- Equipements sportifs

Réseaux

- Réseau électrique BT aérien
- Réseau électrique HTA aérien
- Réseau électrique BT souterrain
- Réseau électrique HTA souterrain

Voirie

- Route à 1 chaussée
- Route empierrée
- Parking

Administratif


- Bâtiment
- Limite CCPL
- Limite de commune


Sources : AUD 2023-2024, SMAGEA 2023-2024, CEREMA 2023, SDIS 2024, ENEDIS 2024, GRDF 2024, IGN BD Topo 2024, DDTM62, IGN Plan 2024

0 170 340 Mètres



Réalisation : L'Agence du Pays de
Saint-Omer, février 2025

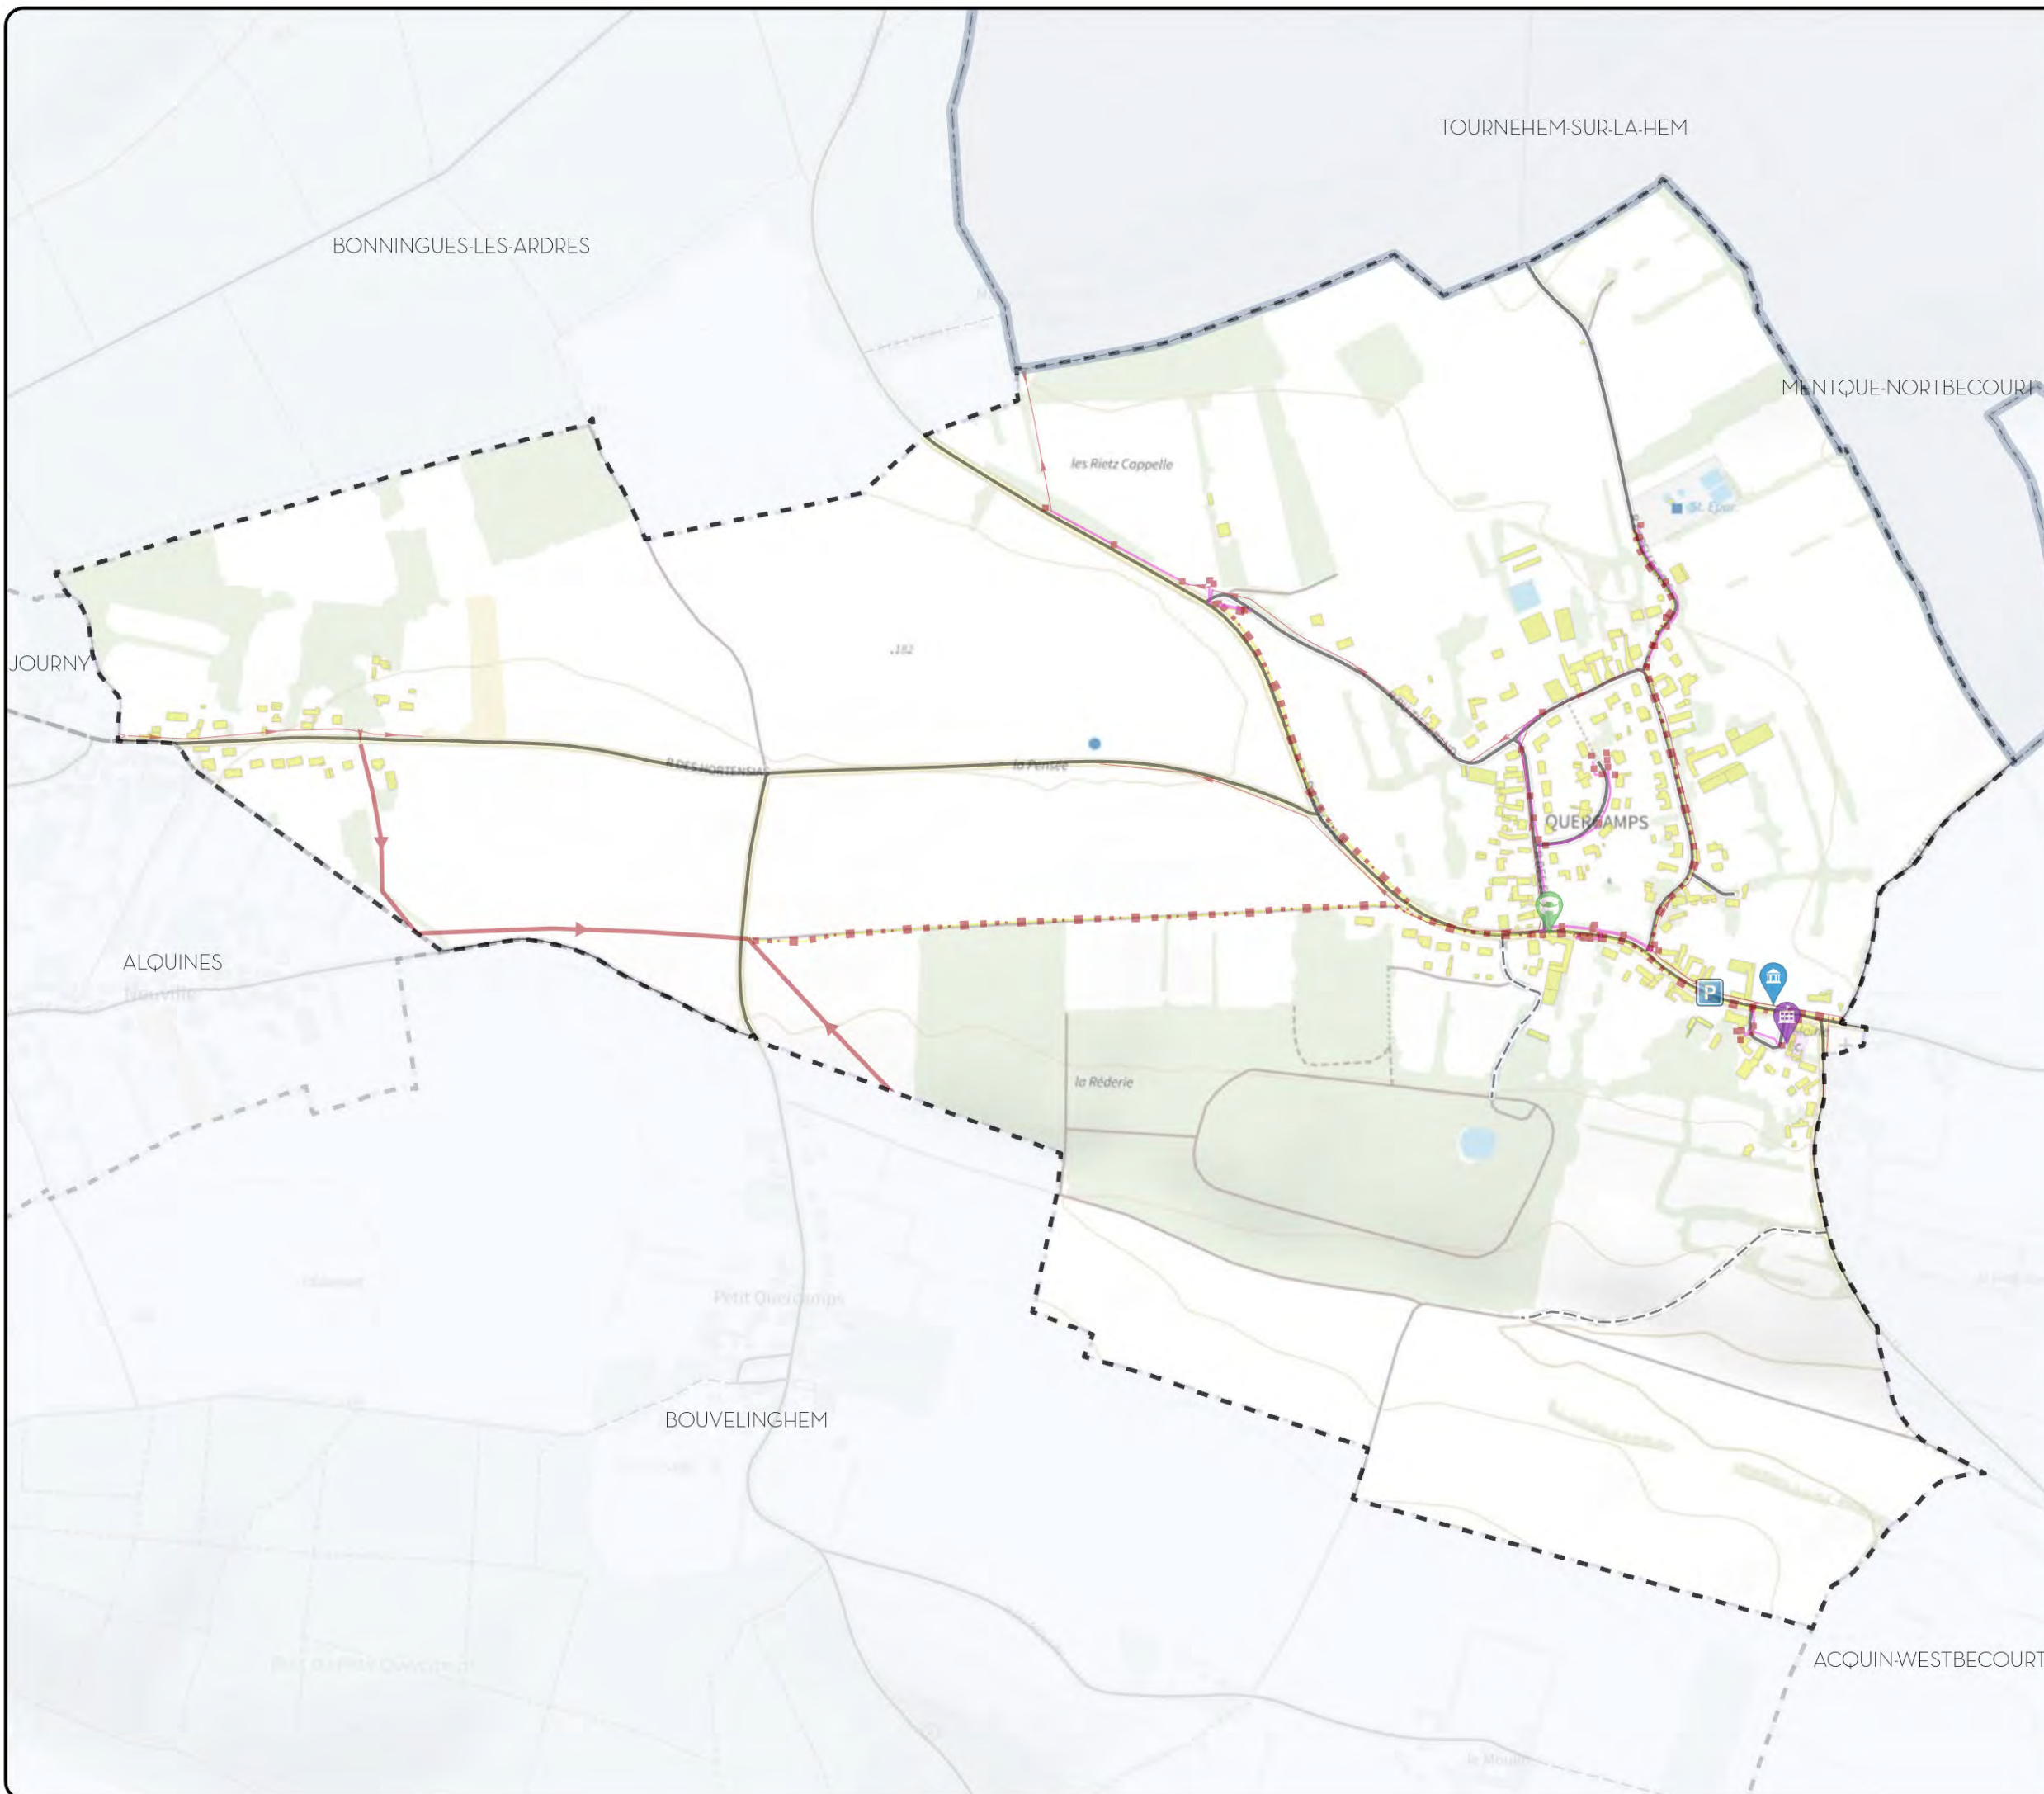

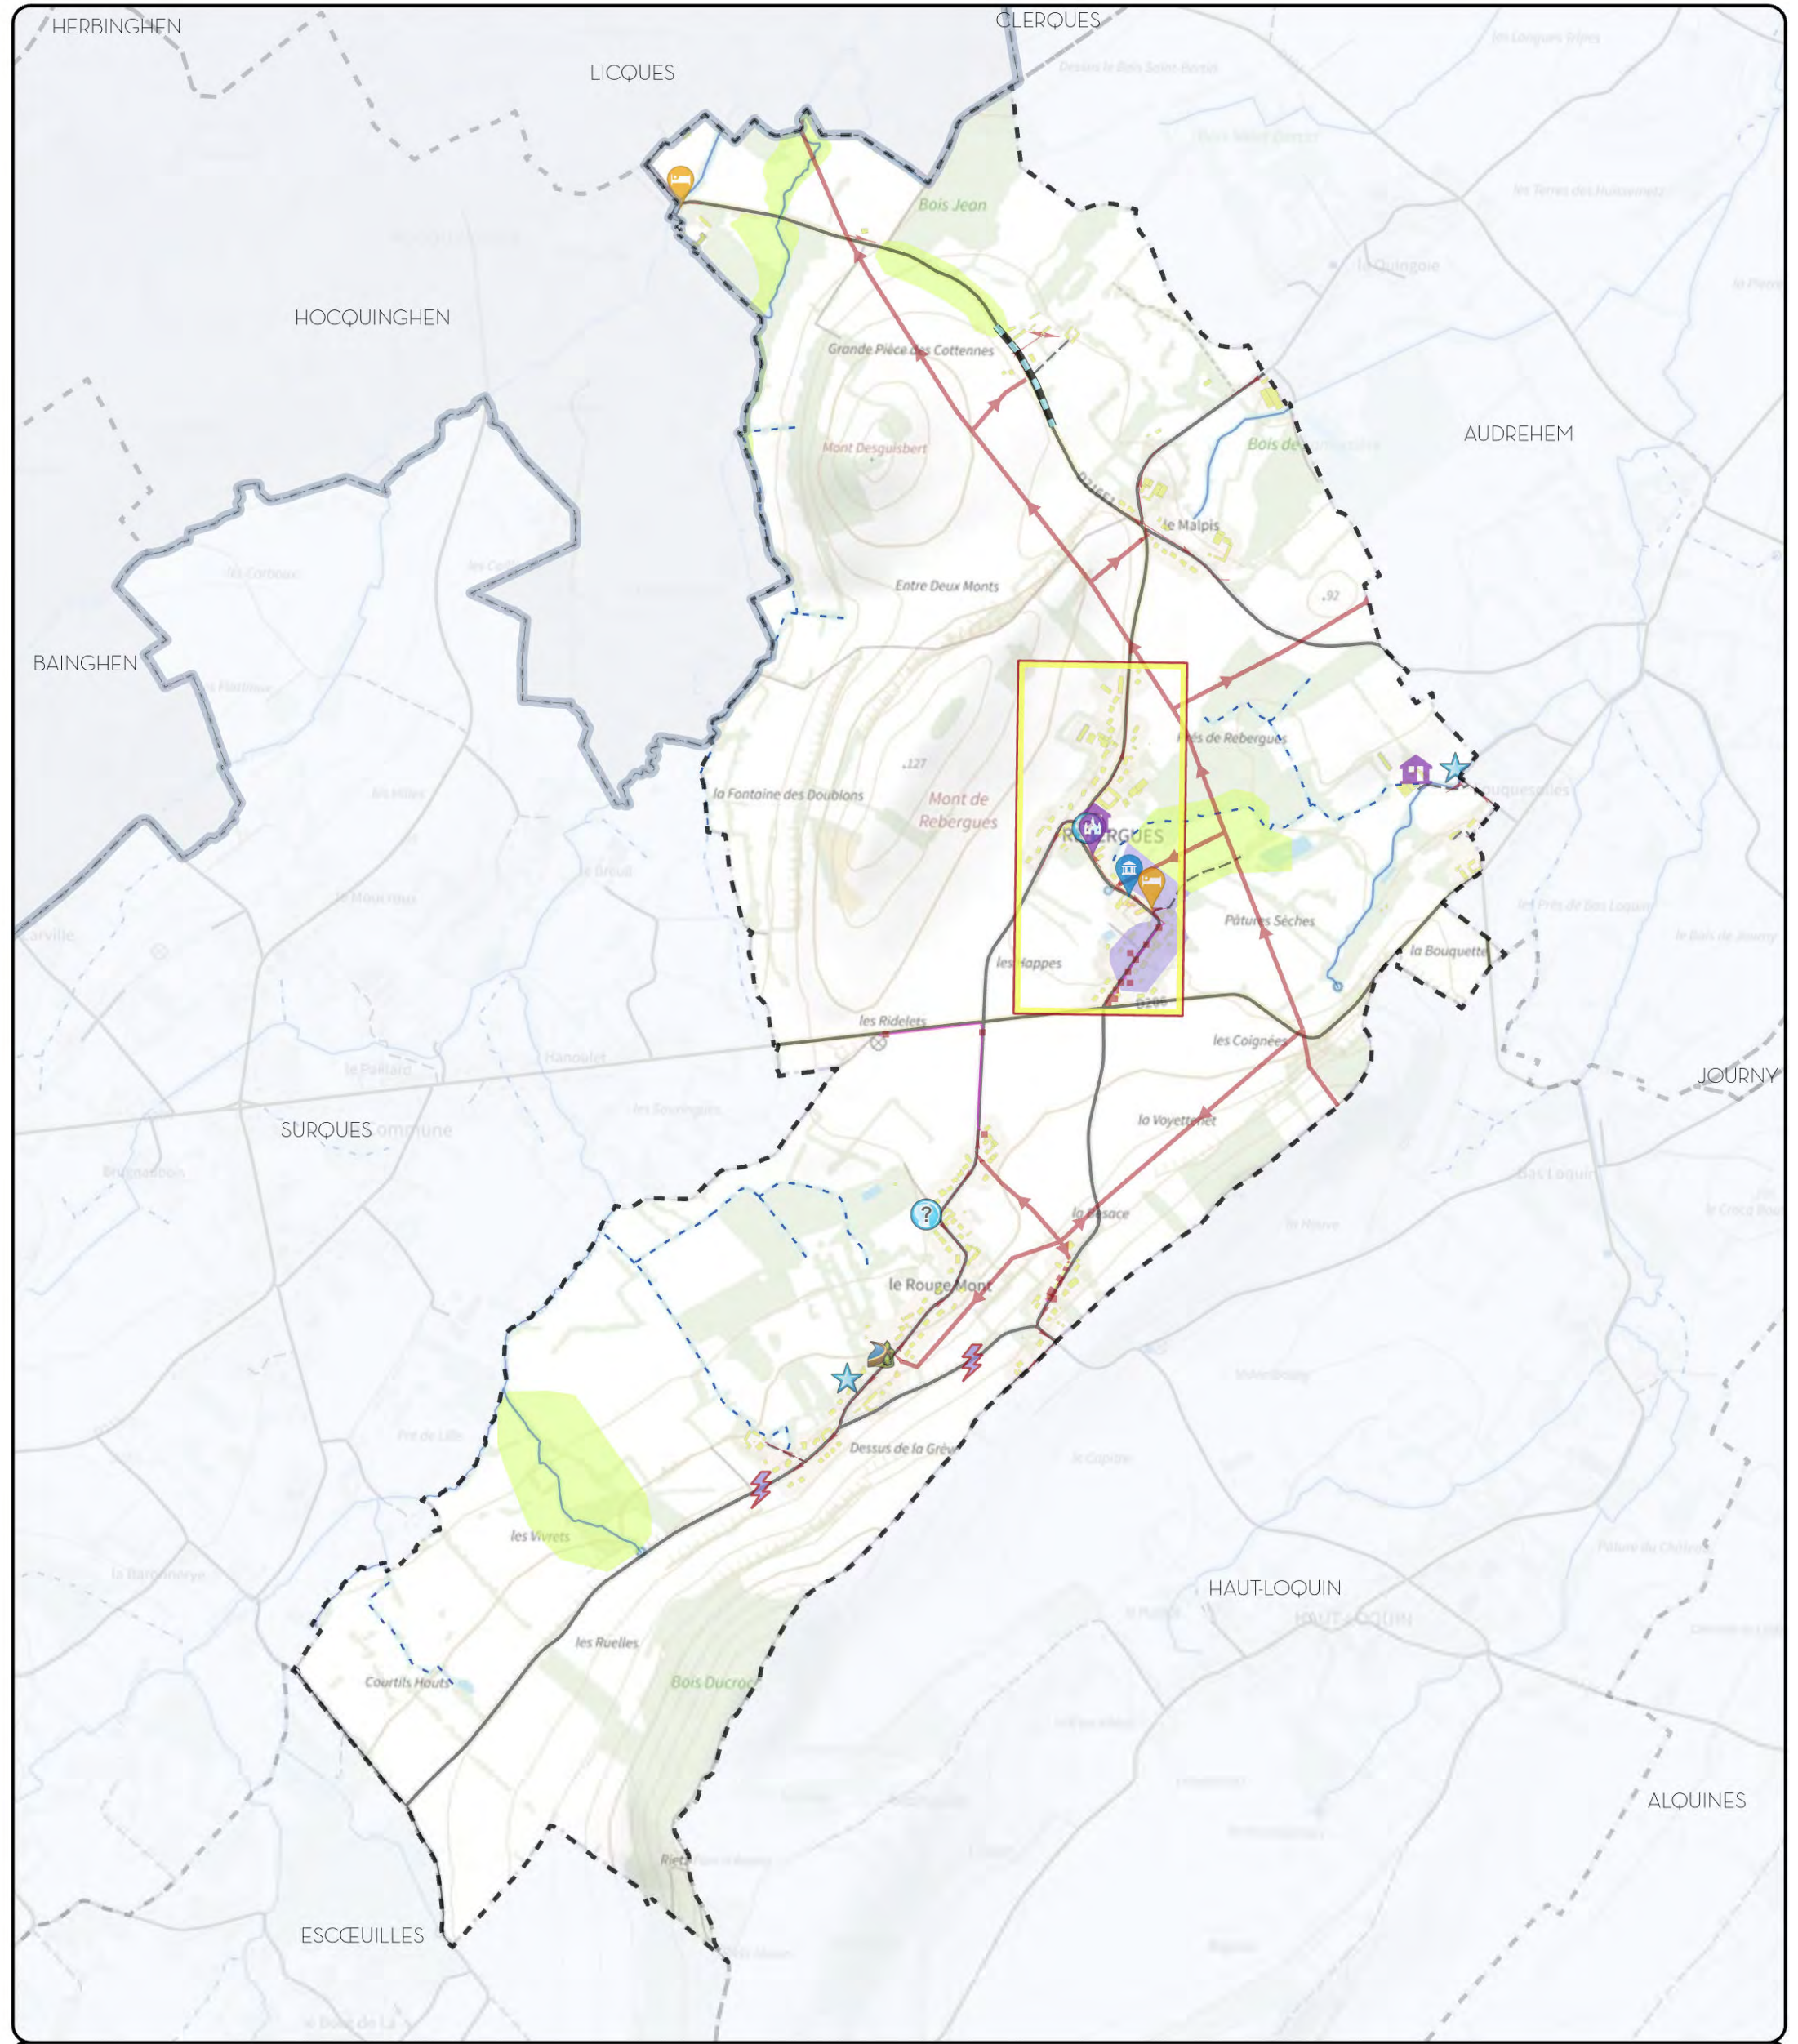

Plan Intercommunal de Sauvegarde de la CCPL : aléa inondation sur la commune de Rebergues

Etablissements Recevant du Public

- Hôtels de ville et administrations
- Hébergements
- Salles récréatives
- Eglises

Constats inondation 2023-2024

Enjeux ponctuels

- Bâtiment inondé
- Secteur inondé
- Problème d'écoulement
- Effondrement de talus
- Aménagement réalisé ou en projet

Enjeux linéaires

- Voirie inondée
- Pont effondré

Réseaux

- Réseau électrique BT aérien
- Réseau électrique HTA aérien
- Réseau électrique BT souterrain
- Réseau électrique HTA souterrain

Voirie

- Route à 1 chaussée
- Route empierrée
- Parking

Hydrographie

- Cours d'eau temporaire
- Cours d'eau permanent
- Entre 0 et 5 m

Zonage réglementaire du PPRI de la Hem


- Zone bleu clair
- Zone vert clair

Administratif

- Bâtiment
- Limite CCPL
- Limite de commune
- Cadrage zoom cartographique

Sources : AUD 2023-2024, SMAGEA 2023-2024, CEREMA 2023, SDIS 2024, ENEDIS 2024, GRDF 2024, IGN BD Topo 2024, DDTM62, IGN Plan 2024

Réalisation : L'Agence du Pays de Saint-Omer, février 2025

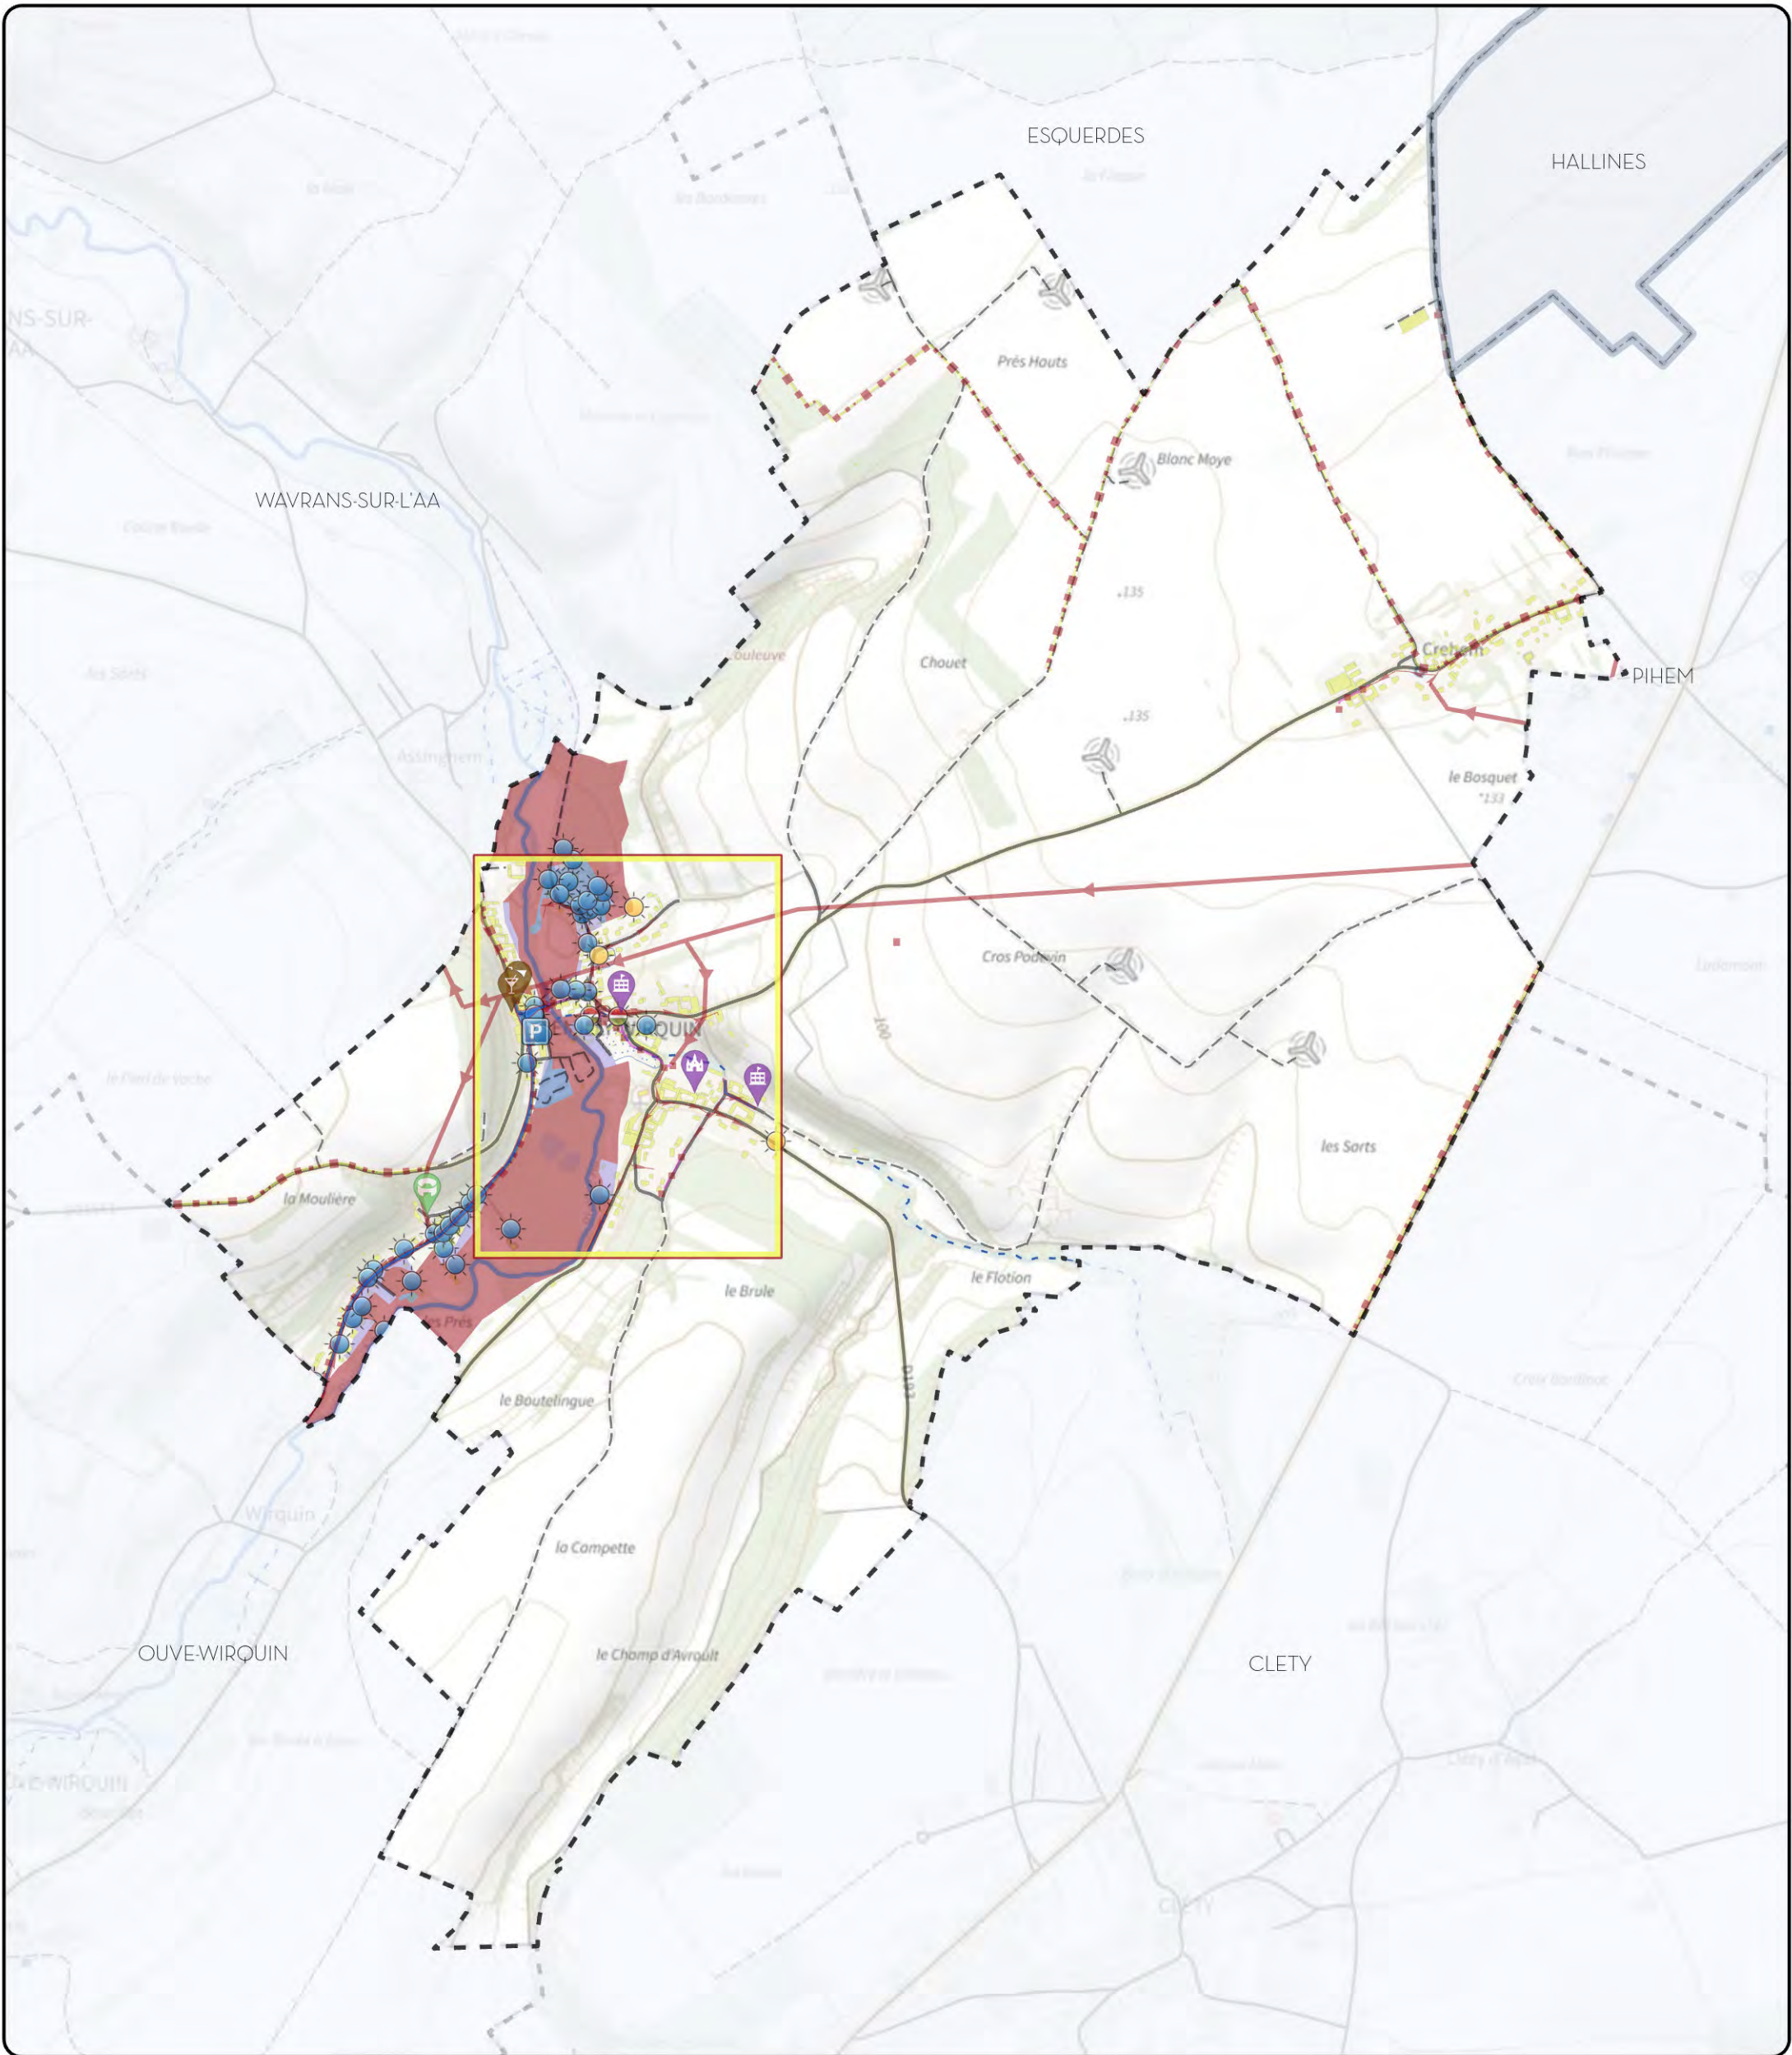

Plan Intercommunal de Sauvegarde de la CCPL : aléa inondation sur la commune de Remilly-Wirquin

Etablissements Recevant du Public

- Hôtels de ville et administrations
- Magasins et surfaces commerciales
- Restauration
- Etablissements d'enseignement ou d'accueil des jeunes enfants
- Eglises
- Equipements sportifs

Constats inondation 2023-2024

- Enjeux ponctuels
- Ruissellement
 - Débordement cours d'eau
 - Mixte
 - Impact sur la voirie

Réseaux

- Réseau électrique BT aérien
- Réseau électrique HTA aérien
- Réseau électrique BT souterrain
- Réseau électrique HTA souterrain

Voirie

- Route à 1 chaussée
- Route empierrée
- Parking

Hydrographie

- Cours d'eau temporaire
- Cours d'eau permanent
- Entre 5 et 15 m

Zonage réglementaire du PPRi de l'Aa Supérieure

- Zone bleu clair
- Zone bleu foncé
- Zone bleue soumise au ruissellement
- Zone rouge

Administratif

- Bâtiment
- Limite CCPL
- Limite de commune
- Cadrage zoom cartographique

Sources : AUD 2023-2024, SMAGEA 2023-2024, CEREMA 2023, SDIS 2024, ENEDIS 2024, GRDF 2024, IGN BD Topo 2024, DDTM62, IGN Plan 2024



Réalisation : L'Agence du Pays de Saint-Omer, février 2025

Plan Intercommunal de Sauvegarde de la CCPL : aléa inondation sur la commune de Seninghem

Etablissements Recevant du Public

- Hôtels de ville et administrations
- Salles récréatives
- Restauration
- Locaux tertiaires
- Etablissements d'enseignement ou d'accueil des jeunes enfants
- Eglises

Constats inondation 2023-2024

Enjeux ponctuels

- ☀ Ruissellement
- 💧 Débordement cours d'eau
- 💧 Remontée de nappe
- 🏠 Impact sur la voirie

Réseaux

-  Réseau électrique BT aérien
-  Réseau électrique HTA aérien
-  Réseau électrique BT souterrain
-  Réseau électrique HTA souterrain

Voirie

-  Type autoroutier
-  Breteille
-  Route à 1 chaussée
-  Rond-point
-  Route empierrée
-  Parking

Hydrographie

-  Cours d'eau temporaire
 Cours d'eau permanent
 Entre 0 et 5 m

Administratif

-  Bâtiment
-  Limite CCPL
-  Limite de commune
-  Cadrage zoom cartographique

Sources : AUD 2023-2024, SMAGEA 2023-2024, CEREMA 2023, SDIS 2024, ENEDIS 2024, GRDF 2024, IGN BD Topo 2024, DDTM62, IGN Plan 2024



Plan Intercommunal de Sauvegarde de la CCPL : aléa inondation sur la commune de Setques

Etablissements Recevant du Public

- Magasins et surfaces commerciales
- Salles récréatives
- Restauration
- Locaux tertiaires
- Etablissements d'enseignement ou d'accueil des jeunes enfants
- Eglises
- En attente de classement
- Etablissements de soins
- Equipements sportifs

Constats inondation 2023-2024

Enjeux ponctuels

- Ruissellement
- Débordement cours d'eau
- Remontée de nappe
- Impact sur la voirie

Réseaux

- Réseau électrique BT aérien
- Réseau électrique HTA aérien
- Réseau électrique BT souterrain
- Réseau électrique HTA souterrain
- Conduite de gaz

Voirie

- Type autoroutier
- Bretelle
- Route à 2 chaussées
- Route à 1 chaussée
- Rond-point
- Route empierrée
- Parking

Hydrographie

- Cours d'eau temporaire
- Cours d'eau permanent
- Entre 0 et 5 m
- Entre 5 et 15 m

Zonage réglementaire du PPRI de l'Aa Supérieure

- Zone bleu clair
- Zone bleu foncé
- Zone rouge
- Zone rouge soumise au ruissellement

Administratif


- Bâtiment
- Limite CCPL
- Limite de commune
- Cadrage zoom cartographique

Sources : AUD 2023-2024, SMAGEA 2023-2024, CEREMA 2023, SDIS 2024, ENEDIS 2024, GRDF 2024, IGN BD Topo 2024, DDTM62, IGN Plan 2024

0 240 480 Mètres



Réalisation : L'Agence du Pays de Saint-Omer, février 2025

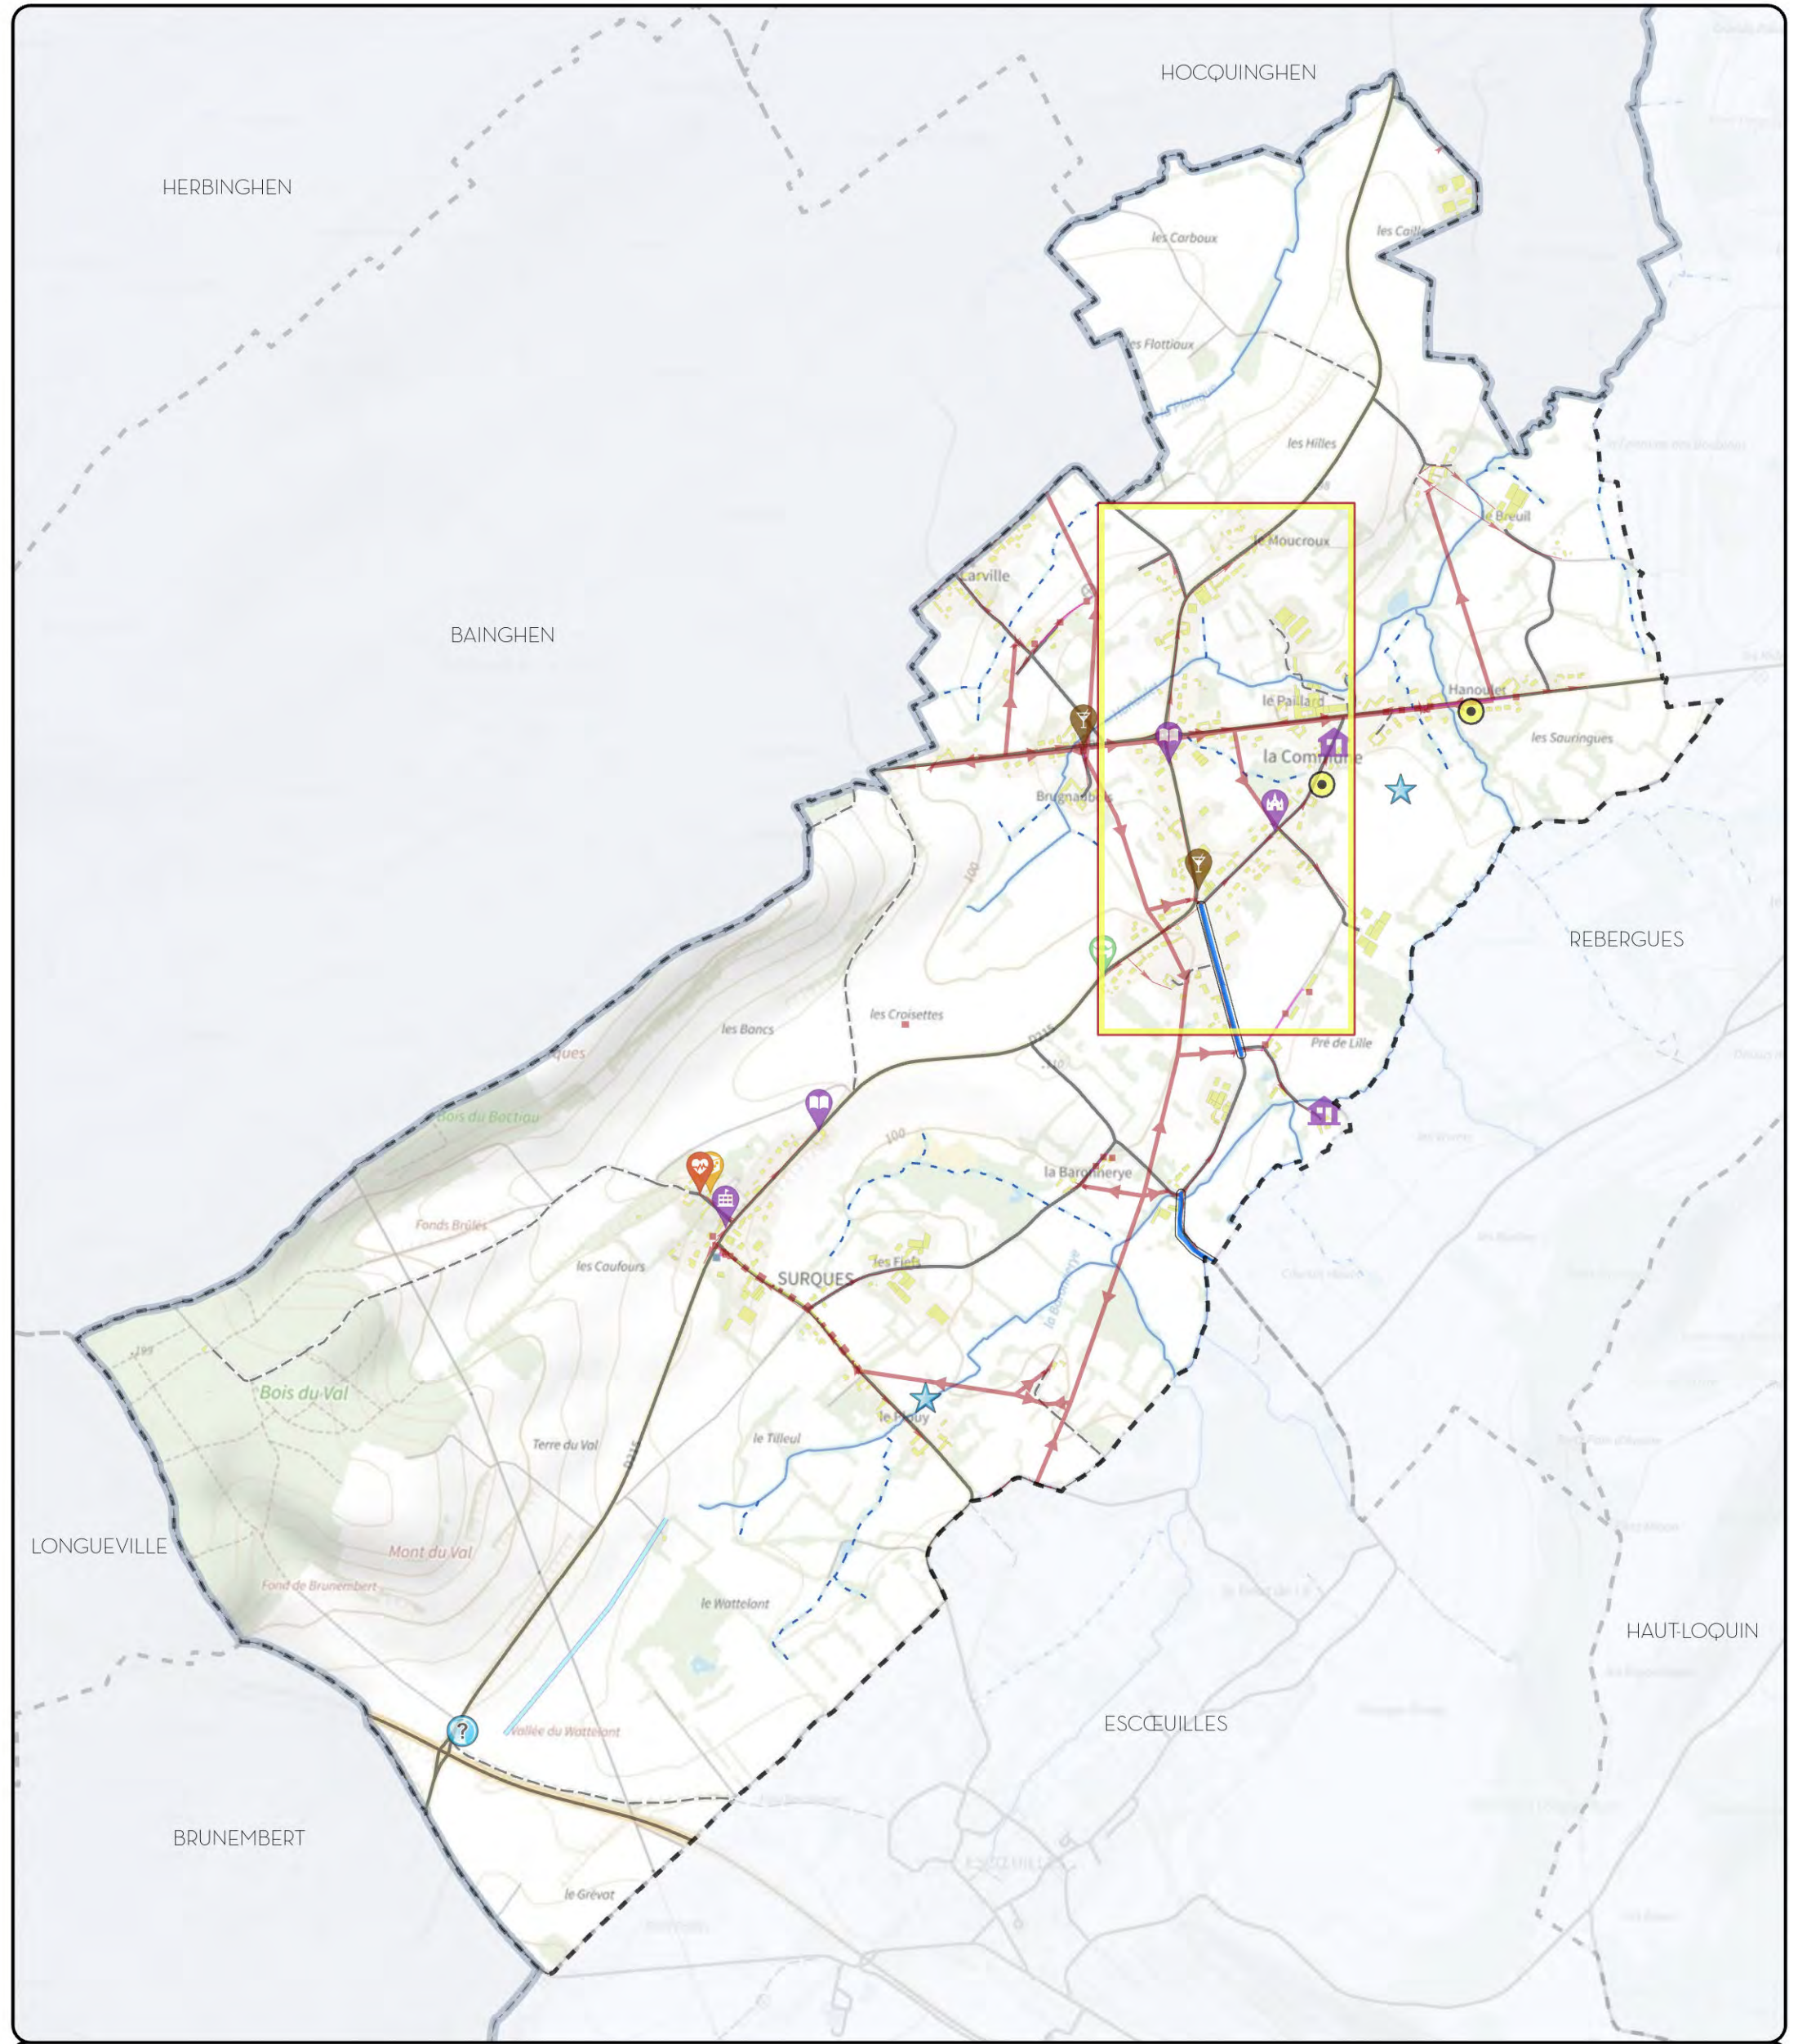

Plan Intercommunal de Sauvegarde de la CCPL : aléa inondation sur la commune de Surques

Etablissements Recevant du Public

- Hôtels de ville et administrations
- Salles récréatives
- Restauration
- Locaux tertiaires
- Etablissements d'enseignement ou d'accueil des jeunes enfants
- Eglises

Etablissements de soins Equipements sportifs

Constats inondation 2023-2024

Enjeux ponctuels

- Bâtiment inondé
- Sous-sol inondé
- Secteur inondé
- Problème d'écoulement

Enjeux linéaires

- Voirie inondée
- Problème d'écoulement

Réseaux

- Réseau électrique BT aérien
- Réseau électrique HTA aérien
- Réseau électrique BT souterrain
- Réseau électrique HTA souterrain

Voirie

- Route à 1 chaussée
- Route empierrée
- Parking

Hydrographie

- Cours d'eau temporaire
- Cours d'eau permanent
- Entre 0 et 5 m

Administratif

- Bâtiment
- Limite CCPL
- Limite de commune
- Cadrage zoom cartographique

Sources : AUD 2023-2024, SMAGEA 2023-2024, CEREMA 2023, SDIS 2024, ENEDIS 2024, GRDF 2024, IGN BD Topo 2024, DDTM62, IGN Plan 2024



Réalisation : L'Agence du Pays de Saint-Omer, février 2025

Plan Intercommunal de Sauvegarde de la CCPL : aléa inondation sur la commune de Vaudringhem

Etablissements Recevant du Public

- Hôtels de ville et administrations
- Salles récréatives
- Etablissements d'enseignement ou d'accueil des jeunes enfants
- Eglises
- En attente de classement

Constats inondation 2023-2024

Enjeux ponctuels

- Ruissellement
- Impact sur la voirie

Réseaux

- Réseau électrique BT aérien
- Réseau électrique HTA aérien
- Réseau électrique BT souterrain
- Réseau électrique HTA souterrain

Voirie

- Route à 1 chaussée
- Route empierrée
- Parking

Hydrographie

- Cours d'eau temporaire
- Cours d'eau permanent
- Entre 0 et 5 m

Zonage réglementaire du PPRi de l'Aa Supérieure

- Zone inondable hors PPR
- Zone rouge

Administratif

- Bâtiment
- Limite CCPL
- Limite de commune
- Cadrage zoom cartographique

Sources : AUD 2023-2024, SMAGEA 2023-2024, CEREMA 2023, SDIS 2024, ENEDIS 2024, GRDF 2024, IGN BD Topo 2024, DDTM62, IGN Plan 2024

0 350 700 Mètres



Réalisation : L'Agence du Pays de Saint-Omer, février 2025

Plan Intercommunal de Sauvegarde de la CCPL : aléa inondation sur la commune de Wavrans-sur-l'Aa

Etablissements Recevant du Public

- Hôtels de ville et administrations
- Magasins et surfaces commerciales
- Hébergements
- Services
- Salles récréatives
- Restauration
- Etablissements d'enseignement ou d'accueil des jeunes enfants
- Eglises
- En attente de classement
- Etablissements de soins
- Equipements sportifs

Constats inondation 2023-2024

Enjeux ponctuels

- Ruissellement
- Débordement cours d'eau
- Impact sur la voirie

Réseaux

- Réseau électrique BT aérien
- Réseau électrique HTA aérien
- Réseau électrique BT souterrain
- Réseau électrique HTA souterrain
- Conduite de gaz

Voirie

- Route à 1 chaussée
- Route empierrée
- Parking

Hydrographie

- Cours d'eau temporaire
- Cours d'eau permanent
- Entre 0 et 5 m
- Entre 5 et 15 m

Zonage réglementaire du PPRI de l'Aa

Supérieure

- Zone bleu clair
- Zone bleu foncé
- Zone bleue soumise au ruissellement
- Zone rouge

Administratif

- Bâtiment
- Limite CCPL
- Limite de commune
- Cadrage zoom cartographique

Sources : AUD 2023-2024, SMAGEA 2023-2024, CEREMA 2023, SDIS 2024, ENEDIS 2024, GRDF 2024, IGN BD Topo 2024, DDTM62, IGN Plan 2024

0 400 800 Mètres



Réalisation : L'Agence du Pays de Saint-Omer, février 2025